



HENRAD

Der Heizkörper



Technická
dokumentace
2021





Compact



Hygiene


Everest Line

Everest Plan



Premium

Renorad

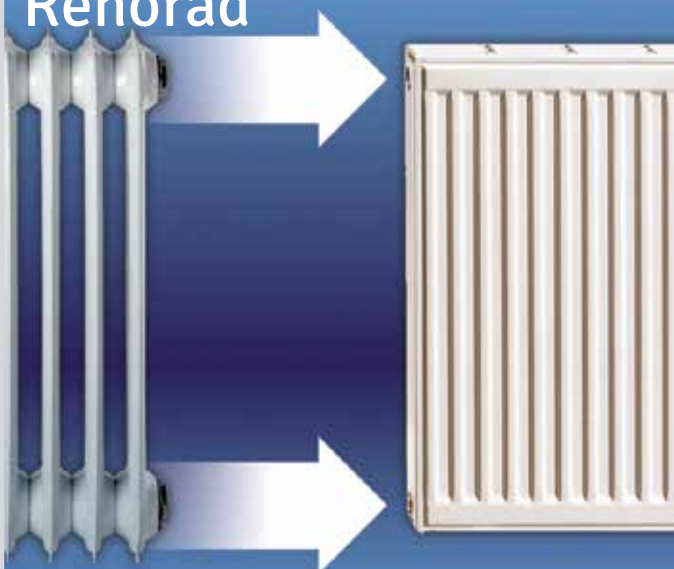


Obsah

Skupina SRG	4
Rodina radiátorů Henrad	5
Compact – popis	6
Compact – základní údaje	7
Compact, Premium – tepelné výkony	8-9
Premium – popis	10
Premium – základní údaje	11
Everest Plan – popis	12
Everest Plan – základní údaje	13
Everest Plan – tepelné výkony	14-15
Everest Line – popis	16
Everest Line – základní údaje	17
Everest Line – tepelné výkony	18-19
Renorad – popis	22
Renorad – základní údaje	21
Renorad – tepelné výkony	22
Hygiene – popis	23
Hygiene – základní údaje	24
Hygiene – tepelné výkony	25
Hygiene, Compact, Premium, Everest, Renorad – poloha příchytů	26
Compact & Hygiene – montáž na stěnu	27
Premium & Hygiene T10VK – montáž na stěnu	28
Everest Plan & Everest Line - montáž na stěnu	29
Premium H200 mm a T44 - montáž	30
Compact, Renorad, Hygiene – diagram tlakové ztráty	31
Premium, Everest – ventilová souprava	33
Premium, Everest – výrobní přednastavení ventilové vložky	34-35
Premium, Everest – regulace - hodnoty nastavení pro ventil 4369, 4368	36-37
Premium, Everest – diagram tlakové ztráty	38-39
Přepočtový koeficient	40
Demontáž a montáž krytování	41
Záruční podmínky	42-43



Skupina SRG

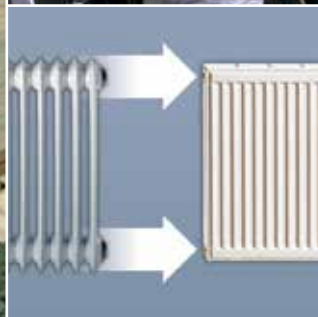

Skupina SRG, dříve Caradon,

s centrálou ve Velké Británii je jedním z největších výrobců deskových ocelových radiátorů v Evropě. Skupinu tvoří závody na výrobu radiátorů v Holandsku, Turecku, Velké Británii. Více než 100 let zkušeností a tradice zavazuje k nejvyšším standardům a to jak technologickým, tak organizačním.

Díky velmi dynamickému rozvoji továrny na výrobu radiátorů Henrad od roku 1978 se značka Henrad stala jednou z předních evropských značek.

Nejmodernější metody výroby radiátorů Henrad a pečlivá kontrola dle ISO 9001 zaručí funkčnost a životnost radiátorů na stabilní úrovni. Tímto je zajištěno, že každý radiátor splňuje dané parametry a výkon. Příznivá cena za jednotku tepelného výkonu radiátorů snižuje náklady na pořízení investice. Vyvážený poměr vytápění mezi sáláním a prouděním přispívá k výraznému zvýšení pohodlí v pokoji.

Rodina radiátorů Henrad

Radiátory Henrad jsou dokonalým představitelem všech výhod deskových radiátorů. Široký a promyšlený sortiment nabídky Henrad umožňuje nejvhodnější volbu radiátorů pro každý typ investice, ať soukromé nebo komerční. Zahrnuje desková tělesa základní i dekorační.


Tepelný výkon podle normy EN 442 byl ověřen Katedrou tepelné techniky Univerzity ve Stuttgartu a zaregistrován v DIN CERTCO v Berlíně shodně s EN 442.

Vynikajícím příkladem péče o pohodlí našich zákazníků a o řešení nestandardních úkolů je nabídka

radiátoru Reno Rad. Radiátory Reno Rad jsou určeny k modernizaci ústředního vytápění – k výměně starých litinových radiátorů za nové deskové.

Stejná rozteč připojení jako u litinových radiátorů umožňuje výměnu starých radiátorů za nové bez úprav instalace.

Pro ty, kteří hledají moderní design připravil Henrad speciální sérii radiátorů Everest s hladkou dekorativní čelní deskou a s exkluzivním vzhledem.

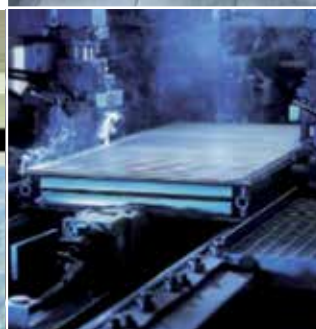

Compact



Compact těleso s bočními vývody

Tepelný výkon je ověřen podle EN 442.

Přípojky: 4 x 1/2"

Zkušební přetlak: 1,3 MPa

Provozní přetlak: 1,0 MPa

Teplota topného média: teplá voda do 110 °C

Výrobek: Henrad Compact

Typ: 11/21/22/33/44


Stavební výšky: 200 - 900 mm

Stavební délky: 400 - 3000 mm

Stavební hloubka: 61/77/100/158/216 mm

Deskové otopné těleso Compact je zhotoveno z jemného plechu válcovaného za studena. Tloušťka plechů dle EN 442. Těleso s postraními kryty a horní mřížkou jako kompaktní jednotka s roztečí svislých vodních kanálků 33,3 mm.


Konvekční plech je navařen na vnitřních kanálcích. Všechna tělesa Compact, kromě T44, mají navařené montážní příchytky (tzv. laše) na zadní straně těles. Před nanesením barvy projdou všechny radiátory několikanásobným čistícím procesem včetně fosfátování fosforečnanem železitým a demineralizačním oplachem. Poté je nanesena základní vrstva barvy a následně prášková vrstva v barevném provedení bílá Henrad 9016. Každý radiátor je zabalen v kartonu a v ochranné folii. Záruka jakosti dle EN ISO 9001. Všechna tělesa, kromě T44, jsou vybavena základní montážní sadou obsahující stěnové L- konzoly dvojité s hmoždinkami, šrouby, záslepkou a odvzdušňovacím ventilem. Volitelná montážní sada s příslušenstvím je k dispozici u prodejce.

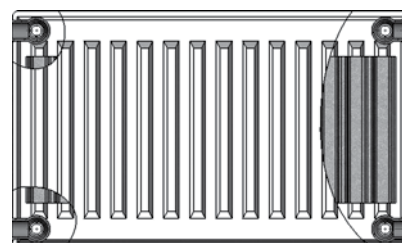


2005

Compact


Typ 11





Typ 21





Typ 22



Typ 33



Typ 44



Základní údaje
pro 1 m délky
při podmínkách
75/65/ 20 °C
dle EN 442

Stavební výška [mm]	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Typ 44	Připojovací rozteč [mm]
200			651 W 9,67 kg 2,83 l 2,05 m ² n = 1,30	933 W 15,40 kg 4,20 l 3,08 m ² n = 1,29	1,212 W 20,80 kg 5,60 l 4,10 m ² n = 1,30	150
300	509 W 9,31 kg 1,89 l 2,09 m ² n = 1,32	745 W 14,29 kg 3,70 l 2,44 m ² n = 1,33	982 W 16,80 kg 3,70 l 3,51 m ² n = 1,33	1,349 W 25,20 kg 5,40 l 5,26 m ² n = 1,31		250
400	676 W 16,13 kg 2,34 l 2,95 m ² n = 1,29	945 W 19,46 kg 4,67 l 3,37 m ² n = 1,33	1,245 W 22,87 kg 4,67 l 4,92 m ² n = 1,33	1,711 W 34,30 kg 6,87 l 7,38 m ² n = 1,32		350
500	833 W 16,24 kg 2,80 l 3,80 m ² n = 1,30	1,153 W 24,63 kg 5,63 l 4,31 m ² n = 1,34	1,494 W 28,93 kg 5,63 l 6,33 m ² n = 1,33	2,056 W 43,40 kg 8,33 l 9,49 m ² n = 1,32		450
600	980 W 19,70 kg 3,25 l 4,66 m ² n = 1,29	1,345 W 29,80 kg 6,60 l 5,24 m ² n = 1,34	1,732 W 35,00 kg 6,60 l 7,74 m ² n = 1,33	2,389 W 52,50 kg 9,80 l 11,61 m ² n = 1,32		550
900	1,360 W 29,30 kg 4,80 l 7,22 m ² n = 1,29	1,883 W 43,90 kg 9,70 l 8,05 m ² n = 1,34	2,395 W 51,60 kg 9,70 l 11,97 m ² n = 1,35	3,334 W 77,30 kg 14,50 l 17,96 m ² n = 1,37		850

W= výkon kg = hmotnost l = vodní objem m² = přestupní plocha n = teplotní exponent
Základní údaje pro 1 m délky (W, L, m²). Technické změny vyhrazeny.

Compact/Premium

Stavební výška [mm]

Stavební délka [mm]

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

200

Typ 22	Typ 33	Typ 44
260 W 211 W 134 W	373 W 303 W 193 W	485 W 392 W 249 W
326 W 263 W 167 W	467 W 378 W 241 W	606 W 490 W 312 W
391 W 316 W 201 W	560 W 454 W 289 W	727 W 588 W 374 W
456 W 369 W 234 W	653 W 529 W 338 W	848 W 687 W 436 W
521 W 421 W 268 W	746 W 605 W 386 W	970 W 785 W 499 W
586 W 474 W 301 W	840 W 681 W 434 W	1091 W 883 W 561 W
651 W 527 W 335 W	933 W 756 W 482 W	1212 W 981 W 623 W
716 W 580 W 368 W	1026 W 832 W 531 W	1333 W 1079 W 685 W
781 W 632 W 402 W	1120 W 908 W 579 W	1454 W 1177 W 748 W
911 W 738 W 469 W	1306 W 1059 W 675 W	1697 W 1373 W 872 W
1042 W 843 W 536 W	1493 W 1210 W 772 W	1939 W 1569 W 997 W
1172 W 948 W 603 W	1679 W 1361 W 868 W	2182 W 1765 W 1122 W
1302 W 1054 W 670 W	1866 W 1513 W 965 W	2424 W 1962 W 1246 W
1432 W 1159 W 737 W	2053 W 1664 W 1061 W	2666 W 2158 W 1371 W
1562 W 1264 W 803 W	2239 W 1815 W 1158 W	2909 W 2354 W 1496 W
1693 W 1370 W 870 W	2426 W 1966 W 1254 W	3151 W 2550 W 1620 W
1823 W 1475 W 937 W	2612 W 2118 W 1350 W	3394 W 2746 W 1745 W
1953 W 1581 W 1004 W	2799 W 2269 W 1447 W	3636 W 2942 W 1870 W

300

Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
204 W 164 W 104 W	298 W 240 W 151 W	393 W 317 W 199 W	540 W 436 W 276 W
255 W 205 W 130 W	373 W 300 W 189 W	491 W 396 W 249 W	675 W 545 W 345 W
305 W 246 W 155 W	447 W 360 W 227 W	589 W 475 W 299 W	809 W 654 W 414 W
356 W 287 W 181 W	522 W 420 W 264 W	687 W 554 W 349 W	944 W 763 W 483 W
407 W 328 W 207 W	596 W 480 W 302 W	786 W 633 W 399 W	1079 W 872 W 552 W
458 W 370 W 233 W	671 W 540 W 340 W	884 W 712 W 449 W	1214 W 981 W 621 W
509 W 411 W 259 W	745 W 600 W 378 W	982 W 792 W 499 W	1349 W 1090 W 690 W
560 W 452 W 285 W	820 W 660 W 415 W	1080 W 871 W 549 W	1484 W 1199 W 759 W
611 W 493 W 311 W	894 W 720 W 453 W	1178 W 950 W 598 W	1619 W 1308 W 827 W
713 W 575 W 363 W	1043 W 840 W 529 W	1375 W 1108 W 698 W	1889 W 1526 W 965 W
814 W 657 W 415 W	1192 W 960 W 604 W	1571 W 1267 W 798 W	2158 W 1743 W 1103 W
916 W 739 W 466 W	1341 W 1080 W 680 W	1768 W 1425 W 898 W	2428 W 1961 W 1241 W
1018 W 821 W 518 W	1490 W 1200 W 755 W	1964 W 1583 W 997 W	2698 W 2179 W 1379 W
1120 W 903 W 570 W	1639 W 1320 W 831 W	2160 W 1741 W 1097 W	2968 W 2397 W 1517 W
1222 W 985 W 622 W	1788 W 1441 W 907 W	2357 W 1900 W 1197 W	3238 W 2615 W 1655 W
1323 W 1068 W 674 W	1937 W 1561 W 982 W	2553 W 2058 W 1297 W	3507 W 2833 W 1793 W
1425 W 1150 W 726 W	2086 W 1681 W 1058 W	2750 W 2216 W 1397 W	3777 W 3051 W 1931 W
1527 W 1232 W 777 W	2235 W 1801 W 1133 W	2946 W 2375 W 1496 W	4047 W 3269 W 2069 W

400

Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
270 W 218 W 138 W	382 W 307 W 193 W	498 W 401 W 253 W	684 W 553 W 349 W
338 W 273 W 173 W	477 W 384 W 241 W	623 W 502 W 316 W	856 W 691 W 437 W
406 W 328 W 208 W	572 W 461 W 290 W	747 W 602 W 379 W	1027 W 829 W 524 W
473 W 382 W 242 W	668 W 538 W 338 W	872 W 702 W 442 W	1198 W 967 W 611 W
541 W 437 W 277 W	763 W 615 W 386 W	996 W 803 W 505 W	1369 W 1105 W 699 W
608 W 492 W 311 W	859 W 691 W 435 W	1121 W 903 W 568 W	1540 W 1243 W 786 W
676 W 546 W 346 W	954 W 768 W 483 W	1245 W 1003 W 631 W	1711 W 1381 W 873 W
744 W 601 W 380 W	1049 W 845 W 531 W	1370 W 1103 W 695 W	1882 W 1519 W 960 W
811 W 655 W 415 W	1145 W 922 W 580 W	1494 W 1204 W 758 W	2053 W 1658 W 1048 W
946 W 765 W 484 W	1336 W 1076 W 676 W	1743 W 1404 W 884 W	2395 W 1934 W 1222 W
1082 W 874 W 553 W	1526 W 1229 W 773 W	1992 W 1605 W 1010 W	2738 W 2210 W 1397 W
1217 W 983 W 623 W	1717 W 1383 W 869 W	2241 W 1806 W 1137 W	3080 W 2486 W 1572 W
1352 W 1092 W 692 W	1908 W 1536 W 966 W	2490 W 2006 W 1263 W	3422 W 2763 W 1746 W
1487 W 1202 W 761 W	2099 W 1690 W 1063 W	2739 W 2207 W 1389 W	3764 W 3039 W 1921 W
1622 W 1311 W 830 W	2290 W 1844 W 1159 W	2988 W 2408 W 1515 W	4106 W 3315 W 2096 W
1758 W 1420 W 899 W	2480 W 1997 W 1256 W	3237 W 2608 W 1642 W	4449 W 3591 W 2270 W
1893 W 1529 W 969 W	2671 W 2151 W 1352 W	3486 W 2809 W 1768 W	4791 W 3868 W 2445 W
2028 W 1639 W 1038 W	2862 W 2305 W 1449 W	3735 W 3009 W 1894 W	5133 W 4144 W 2620 W

Tepelné výkony dle EN 442

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

500			
Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
333 W 270 W 171 W	461 W 371 W 233 W	598 W 481 W 303 W	822 W 664 W 419 W
417 W 337 W 214 W	577 W 464 W 291 W	747 W 602 W 378 W	1028 W 829 W 524 W
500 W 404 W 257 W	692 W 557 W 350 W	896 W 722 W 454 W	1234 W 995 W 628 W
583 W 472 W 300 W	807 W 650 W 408 W	1046 W 842 W 530 W	1439 W 1161 W 733 W
666 W 539 W 343 W	922 W 742 W 466 W	1195 W 963 W 605 W	1645 W 1327 W 838 W
750 W 607 W 386 W	1038 W 835 W 525 W	1345 W 1083 W 681 W	1850 W 1493 W 943 W
833 W 674 W 428 W	1153 W 928 W 583 W	1494 W 1203 W 757 W	2056 W 1659 W 1047 W
916 W 742 W 471 W	1268 W 1021 W 641 W	1643 W 1324 W 832 W	2262 W 1825 W 1152 W
1000 W 809 W 514 W	1384 W 1114 W 699 W	1793 W 1444 W 908 W	2467 W 1991 W 1257 W
1166 W 944 W 600 W	1614 W 1299 W 816 W	2092 W 1685 W 1059 W	2878 W 2323 W 1466 W
1333 W 1079 W 685 W	1845 W 1485 W 933 W	2390 W 1925 W 1211 W	3290 W 2654 W 1676 W
1499 W 1213 W 771 W	2075 W 1671 W 1049 W	2689 W 2166 W 1362 W	3701 W 2986 W 1885 W
1666 W 1348 W 857 W	2306 W 1856 W 1166 W	2988 W 2406 W 1513 W	4112 W 3318 W 2095 W
1833 W 1483 W 942 W	2537 W 2042 W 1282 W	3287 W 2647 W 1665 W	4523 W 3650 W 2304 W
1999 W 1618 W 1028 W	2767 W 2227 W 1399 W	3586 W 2888 W 1816 W	4934 W 3982 W 2514 W
2166 W 1753 W 1114 W	2998 W 2413 W 1516 W	3884 W 3428 W 1967 W	5346 W 4313 W 2723 W
2332 W 1888 W 1200 W	3228 W 2599 W 1632 W	4183 W 3369 W 2118 W	5757 W 4645 W 2933 W
2499 W 2022 W 1285 W	3459 W 2784 W 1749 W	4482 W 3610 W 2270 W	6168 W 4977 W 3142 W

600			
Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
392 W 318 W 203 W	538 W 433 W 272 W	693 W 558 W 350 W	956 W 771 W 468 W
490 W 397 W 253 W	673 W 541 W 339 W	866 W 697 W 438 W	1195 W 963 W 608 W
588 W 477 W 304 W	807 W 649 W 407 W	1039 W 837 W 526 W	1433 W 1156 W 729 W
686 W 556 W 355 W	942 W 757 W 475 W	1212 W 976 W 613 W	1672 W 1349 W 851 W
784 W 636 W 405 W	1076 W 866 W 543 W	1386 W 1115 W 701 W	1911 W 1541 W 972 W
882 W 715 W 456 W	1211 W 974 W 611 W	1559 W 1255 W 788 W	2150 W 1734 W 1094 W
980 W 794 W 507 W	1345 W 1082 W 679 W	1732 W 1394 W 876 W	2389 W 1927 W 1215 W
1078 W 874 W 557 W	1480 W 1190 W 747 W	1905 W 1534 W 964 W	2628 W 2119 W 1337 W
1176 W 953 W 608 W	1614 W 1299 W 815 W	2078 W 1673 W 1051 W	2867 W 2312 W 1458 W
1372 W 1112 W 709 W	1883 W 1515 W 951 W	2425 W 1952 W 1226 W	3345 W 2697 W 1701 W
1568 W 1271 W 810 W	2152 W 1731 W 1086 W	2771 W 2231 W 1401 W	3822 W 3083 W 1944 W
1764 W 1430 W 912 W	2421 W 1948 W 1222 W	3118 W 2510 W 1577 W	4300 W 3468 W 2187 W
1960 W 1589 W 1013 W	2690 W 2164 W 1358 W	3464 W 2789 W 1752 W	4778 W 3853 W 2430 W
2156 W 1748 W 1114 W	2959 W 2381 W 1494 W	3810 W 3067 W 1927 W	5256 W 4239 W 2673 W
2352 W 1907 W 1216 W	3228 W 2597 W 1630 W	4157 W 3346 W 2102 W	5734 W 4624 W 2916 W
2548 W 2065 W 1317 W	3497 W 2814 W 1765 W	4503 W 3625 W 2277 W	6211 W 5009 W 3159 W
2744 W 2224 W 1418 W	3766 W 3030 W 1901 W	4850 W 3904 W 2453 W	6689 W 5395 W 3402 W
2940 W 2383 W 1520 W	4035 W 3246 W 2037 W	5196 W 4183 W 2628 W	7167 W 5780 W 3645 W

900			
Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
544 W 441 W 281 W	753 W 606 W 380 W	958 W 770 W 482 W	1334 W 1067 W 662 W
680 W 551 W 351 W	942 W 757 W 475 W	1198 W 962 W 602 W	1667 W 1334 W 827 W
816 W 661 W 422 W	1130 W 909 W 570 W	1437 W 1155 W 722 W	2000 W 1601 W 993 W
952 W 772 W 492 W	1318 W 1060 W 665 W	1677 W 1347 W 843 W	2334 W 1868 W 1158 W
1088 W 882 W 562 W	1506 W 1212 W 760 W	1916 W 1539 W 963 W	2667 W 2134 W 1324 W
1224 W 992 W 633 W	1695 W 1363 W 855 W	2156 W 1732 W 1084 W	3001 W 2401 W 1489 W
1360 W 1102 W 703 W	1883 W 1515 W 951 W	2395 W 1924 W 1204 W	3334 W 2668 W 1655 W
1496 W 1213 W 773 W	2071 W 1666 W 1046 W	2635 W 2117 W 1324 W	3667 W 2935 W 1820 W
1632 W 1323 W 844 W	2260 W 1818 W 1141 W	2874 W 2309 W 1445 W	4001 W 3202 W 1986 W
1904 W 1543 W 984 W	2636 W 2121 W 1331 W	3353 W 2694 W 1686 W	4668 W 3735 W 2317 W
2176 W 1764 W 1125 W	3013 W 2424 W 1521 W	3832 W 3079 W 1929 W	5334 W 4269 W 2648 W
2448 W 1984 W 1265 W	3389 W 2727 W 1711 W	4311 W 3464 W 2167 W	6001 W 4802 W 2979 W
2720 W 2205 W 1406 W	3766 W 3030 W 1901 W	4790 W 3849 W 2408 W	6668 W 5336 W 3310 W
2992 W 2425 W 1547 W	4143 W 3333 W 2091 W	5269 W 4234 W 2649 W	7335 W 5870 W 3641 W
3264 W 2646 W 1687 W	4519 W 3636 W 2281 W	5748 W 4618 W 2890 W	8002 W 6403 W 3972 W
3536 W 2866 W 1828 W	4896 W 3939 W 2471 W	6227 W 5003 W 3130 W	8668 W 6937 W 4303 W
3808 W 3087 W 1968 W	5272 W 4242 W 2662 W	6706 W 5388 W 3371 W	9335 W 7470 W 4634 W
4080 W 3307 W 2106 W	5649 W 4545 W 2852 W	7185 W 5773 W 3612 W	10002W 8004W 4965 W

Stavební výška [mm]

Stavební délka [mm]

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

Premium



Multifunkční deskové otopné těleso z jemného plechu válcovaného za studena. Tloušťka plechu dle EN442. Těleso s postraními kryty a horní mřížkou jako kompaktní jednotka s roztečí svislých vodních kanálků 33,3 mm.

Konvekční plech je navařen na vnitřních kanálkách. Všechna tělesa s výjimkou typu 11 bez navařených montážních přichytek. Montážní přichytky jsou přivařeny na zadní straně tělesa jen u typu 11. Před nanesením barvy projdou všechny radiátory několikanásobným čistícím procesem včetně fosfátování fosforečnanem železitým a demineralizačním oplachem. Poté je nanesena základní vrstva barvy a následně prášková vrstva v barevném provedení bílá Henrad 9016. Každý radiátor je zabalen v kartonu a v ochranné folii. Vestavěná ventilová souprava s přednastavenou ventilovou vložkou Heimeier 4368, modrou (viz str. 33) bez termostatické hlavice. Všechna tělesa, kromě T44, jsou vybavena montážní sadou se stěnovými

Premium - ventilové těleso se spodními vývody

pružinovými držáky typu J (T21,22 a 33) nebo dvojíty stěnovými konzolami typu L (T11) a příslušenstvím.

Záruka jakosti dle EN ISO 9001.

Tepelný výkon je ověřen podle EN 442.

Přípojky: Premium 6x 1/2"

Zkušební přetlak: 1,3 MPa

Provozní přetlak: 1,0 MPa

Teplota topného média: teplá voda do 110 °C

Výrobek: Henrad Premium

Typ: 11/21/22/33/44

Stavební výšky: 200 - 900 mm


Stavební délky: 400 - 3000 mm

Stavební hloubka: 61/77/100/158/216 mm


Poloha spodních vývodů:

T11 vpravo, na objednávku vlevo



T21-T44 univerzální vpravo/vlevo

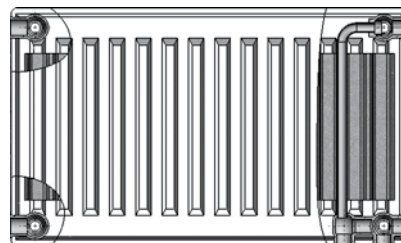


Typ 11




Typ 21




Typ 22



Typ 33



Typ 44



Základní údaje
pro 1 m délky
při podmínkách
75/65/ 20 °C
dle EN 442

Stavební výška [mm]	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Typ 44	Připojovací rozteč [mm]
200			651 W 9,67 kg 2,83 l 2,05 m ² n = 1,30	933 W 15,40 kg 4,20 l 3,08 m ² n = 1,29	1,212 W 20,80 kg 5,60 l 4,10 m ² n = 1,30	150
300	509 W 9,31 kg 1,89 l 2,09 m ² n = 1,32	745 W 14,29 kg 3,70 l 2,44 m ² n = 1,33	982 W 16,80 kg 3,70 l 3,51 m ² n = 1,33	1,349 W 25,20 kg 5,40 l 5,26 m ² n = 1,31		250
400	676 W 16,13 kg 2,34 l 2,95 m ² n = 1,29	945 W 19,46 kg 4,67 l 3,37 m ² n = 1,33	1,245 W 22,87 kg 4,67 l 4,92 m ² n = 1,33	1,711 W 34,30 kg 6,87 l 7,38 m ² n = 1,32		350
500	833 W 16,24 kg 2,80 l 3,80 m ² n = 1,30	1.153 W 24,63 kg 5,63 l 4,31 m ² n = 1,34	1,494 W 28,93 kg 5,63 l 6,33 m ² n = 1,33	2,056 W 43,40 kg 8,33 l 9,49 m ² n = 1,32		450
600	980 W 19,70 kg 3,25 l 4,66 m ² n = 1,29	1.345 W 29,80 kg 6,60 l 5,24 m ² n = 1,34	1,732 W 35,00 kg 6,60 l 7,74 m ² n = 1,33	2,389 W 52,50 kg 9,80 l 11,61 m ² n = 1,32		550
900	1.360 W 29,30 kg 4,80 l 7,22 m ² n = 1,29	1,883 W 43,90 kg 9,70 l 8,05 m ² n = 1,34	2,395 W 51,60 kg 9,70 l 11,97 m ² n = 1,35	3,334 W 77,30 kg 14,50 l 17,96 m ² n = 1,37		850

W= výkon kg = hmotnost l = vodní objem m² = přestupní plocha n = teplotní exponent
Základní údaje pro 1 m délky (W, L, m²). Technické změny vyhrazeny.

Everest Plan



Dekorační otopné těleso z jemného plechu válcovaného za studena. Tloušťka plechu dle EN442. Těleso s hladkou čelní plochou Plan, postraními kryty a horní mřížkou jako kompaktní jednotka s roztečí svislých vodních kanálků 33,3 mm. Konvekční plech je navařen na vnitřních kanálcích. Všechna tělesa, kromě T44, mají na zadní straně navařené montážní příchytky, tzv. laše. Před nanesením barvy projdou všechny radiátory několikanásobným čistícím procesem včetně fosfátování fosforečnanem železitým a demineralizačním oplachem. Poté je nanesena základní vrstva barvy a následně prášková vrstva v barevném provedení bílá Henrad 9016. Každý radiátor je zabalen v kartonu a v ochranné folii. Vestavěná ventilová souprava s přednastavenou ventilovou vložkou Heimeier 4368, modrou (viz str. 33) bez termostatické hlavice. Všechna tělesa, kromě T44, jsou vybavena základní montážní sadou obsahující stěnové L - konzoly dvojité s hmoždinkami, šrouby, záslupkou a odvzdušňovacím ventilem. Volitelná montážní sada s příslušenstvím je k dispozici

Everest Plan je dekorační otopné těleso s hladkou čelní plochou a s vestavěným ventilem

u prodejce. Montážní sada pro tělesa T44 není součástí dodávky.

Záruka jakosti dle EN ISO 9001.

Tepelný výkon je ověřen podle EN 442.

Přípojky: Everest 6x 1/2"

Zkušební přetlak: 1,3 MPa

Provozní přetlak: 1,0 MPa

Teplota topného média: teplá voda do 110 °C

Výrobek: Henrad Everest Plan


Typ: 11/21/22/33/44

Stavební výšky: 200 - 900 mm

Stavební délky: 400 - 2400 mm

Stavební hloubka: 63/79/102/160/220 mm


Poloha spodních vývodů: vpravo,
na objednávku vlevo

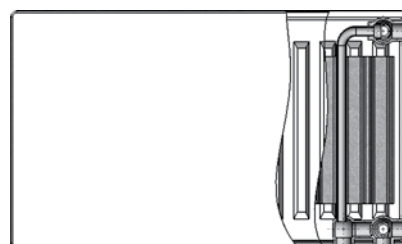


2005

Everest Plan


Typ 11





Typ 21





Typ 22



Typ 33



Typ 44



Základní údaje
pro 1 m délky
při podmínkách
75/65/20 °C
dle EN 442

Stavební výška [mm]	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Typ 44	Připojovací rozteč [mm]
200			645 W 14,34 kg 2,83 l 2,05 m ² n = 1,30	913 W 20,25 kg 4,20 l 3,08 m ² n = 1,30	1,114 W 23,46 kg 5,60 l 4,10 m ² n = 1,30	150
300	469 W 11,88 kg 1,89 l 2,09 m ² n = 1,30	709 W 16,86 kg 3,70 l 2,44 m ² n = 1,32	929 W 19,60 kg 3,70 l 3,51 m ² n = 1,30	1,346 W 28,00 kg 5,40 l 5,26 m ² n = 1,31		250
400	626 W 16,13 kg 2,34 l 2,95 m ² n = 1,29	889 W 22,87 kg 4,67 l 3,37 m ² n = 1,32	1,177 W 26,40 kg 4,67 l 4,92 m ² n = 1,30	1,690 W 38,13 kg 6,87 l 7,38 m ² n = 1,32		350
500	774 W 20,39 kg 2,80 l 3,80 m ² n = 1,28	1,062 W 28,89 kg 5,63 l 4,31 m ² n = 1,32	1,411 W 33,20 kg 5,63 l 6,33 m ² n = 1,31	2,017 W 48,27 kg 8,33 l 9,49 m ² n = 1,33		450
600	911 W 24,65 kg 3,25 l 4,66 m ² n = 1,27	1,227 W 34,90 kg 6,60 l 5,24 m ² n = 1,32	1,634 W 40,00 kg 6,60 l 7,74 m ² n = 1,32	2,332 W 58,40 kg 9,80 l 11,61 m ² n = 1,34		550
900	1,260 W 37,43 kg 4,80 l 7,22 m ² n = 1,29	1,690 W 52,94 kg 9,70 l 8,05 m ² n = 1,31	2,251 W 60,40 kg 9,70 l 11,97 m ² n = 1,35	3,225 W 88,80 kg 14,50 l 17,96 m ² n = 1,34		850

W = výkon kg = hmotnost l = vodní objem m² = přestupní plocha n = teplotní exponent
Základní údaje pro 1 m délky (W, L, m²). Technické změny vyhrazeny.

Everest Plan

Stavební výška [mm]	200			300				400			
	Typ 22	Typ 33	Typ 44	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
400	244 W 199 W 128 W	367 W 298 W 191 W	479 W 388 W 248 W	188 W 152 W 97 W	282 W 228 W 144 W	372 W 301 W 192 W	538 W 435 W 275 W	250 W 203 W 129 W	356 W 287 W 181 W	471 W 381 W 242 W	676 W 545 W 344 W
500	306 W 249 W 160 W	459 W 373 W 239 W	599 W 485 W 309 W	235 W 190 W 121 W	353 W 285 W 180 W	465 W 376 W 240 W	673 W 544 W 344 W	313 W 254 W 162 W	445 W 359 W 227 W	589 W 476 W 302 W	845 W 682 W 430 W
600	367 W 299 W 192 W	551 W 448 W 287 W	718 W 582 W 371 W	281 W 228 W 145 W	424 W 342 W 216 W	557 W 452 W 288 W	808 W 652 W 413 W	376 W 304 W 194 W	533 W 431 W 272 W	706 W 571 W 363 W	1014 W 818 W 516 W
700	428 W 348 W 225 W	643 W 522 W 335 W	838 W 679 W 433 W	328 W 266 W 169 W	494 W 399 W 252 W	650 W 527 W 335 W	942 W 761 W 482 W	438 W 355 W 227 W	622 W 502 W 317 W	824 W 667 W 423 W	1183 W 954 W 602 W
800	489 W 398 W 257 W	734 W 597 W 383 W	958 W 776 W 495 W	375 W 304 W 193 W	565 W 456 W 288 W	743 W 602 W 383 W	1077 W 870 W 551 W	501 W 406 W 259 W	711 W 574 W 363 W	942 W 762 W 484 W	1352 W 1091 W 688 W
900	550 W 448 W 289 W	826 W 671 W 430 W	1077 W 873 W 557 W	422 W 342 W 217 W	635 W 513 W 324 W	836 W 677 W 431 W	1211 W 979 W 620 W	563 W 457 W 291 W	800 W 646 W 408 W	1059 W 857 W 544 W	1521 W 1227 W 774 W
1000	611 W 498 W 321 W	918 W 746 W 478 W	1197 W 970 W 619 W	469 W 380 W 241 W	706 W 570 W 360 W	929 W 753 W 479 W	1346 W 1087 W 689 W	626 W 507 W 324 W	889 W 718 W 453 W	1177 W 952 W 605 W	1690 W 1363 W 860 W
1100	672 W 548 W 353 W	1010 W 821 W 526 W	1317 W 1067 W 681 W	516 W 418 W 265 W	777 W 627 W 396 W	1022 W 828 W 527 W	1481 W 1196 W 757 W	689 W 558 W 356 W	978 W 789 W 499 W	1295 W 1047 W 665 W	1859 W 1499 W 946 W
1200	733 W 597 W 385 W	1102 W 895 W 574 W	1436 W 1164 W 743 W	563 W 456 W 290 W	847 W 684 W 433 W	1115 W 903 W 575 W	1615 W 1305 W 826 W	751 W 609 W 388 W	1067 W 861 W 544 W	1412 W 1143 W 726 W	2028 W 1636 W 1032 W
1400	855 W 697 W 449 W	1285 W 1044 W 669 W	1676 W 1359 W 866 W	657 W 531 W 338 W	988 W 798 W 505 W	1301 W 1054 W 671 W	1884 W 1522 W 964 W	876 W 710 W 453 W	1245 W 1005 W 635 W	1648 W 1333 W 846 W	2366 W 1908 W 1204 W
1600	978 W 796 W 513 W	1469 W 1194 W 765 W	1915 W 1553 W 990 W	750 W 607 W 386 W	1130 W 912 W 577 W	1486 W 1204 W 767 W	2154 W 1740 W 1102 W	1002 W 812 W 518 W	1422 W 1148 W 725 W	1883 W 1524 W 967 W	2704 W 2181 W 1376 W
1800	1100 W 896 W 577 W	1652 W 1343 W 861 W	2155 W 1747 W 1114 W	844 W 683 W 434 W	1271 W 1026 W 649 W	1672 W 1355 W 863 W	2423 W 1957 W 1239 W	1127 W 913 W 583 W	1600 W 1292 W 816 W	2119 W 1714 W 1088 W	3042 W 2454 W 1548 W
2000	1222 W 995 W 642 W	1836 W 1492 W 956 W	2394 W 1941 W 1238 W	938 W 759 W 483 W	1412 W 1140 W 721 W	1858 W 1505 W 958 W	2692 W 2175 W 1377 W	1252 W 1015 W 647 W	1778 W 1435 W 907 W	2354 W 1904 W 1209 W	3380 W 2726 W 1720 W
2200	1344 W 1095 W 706 W	2020 W 1641 W 1052 W	2633 W 2135 W 1361 W	1032 W 835 W 531 W	1553 W 1254 W 793 W	2044 W 1656 W 1054 W	2961 W 2392 W 1515 W	1377 W 1116 W 712 W	1956 W 1579 W 997 W	2589 W 2095 W 1330 W	2718 W 2999 W 1892 W
2400	1466 W 1195 W 770 W	2203 W 1790 W 1148 W	2873 W 2329 W 1485 W	1126 W 911 W 579 W	1694 W 1368 W 865 W	2230 W 1806 W 1150 W	3230 W 2610 W 1653 W	1502 W 1218 W 777 W	2134 W 1722 W 1088 W	2825 W 2285 W 1451 W	4056 W 3272 W 2064 W
2600											
2800											
3000											

Tepelné výkony dle EN 442

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

500			
Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
310 W 251 W 161 W	425 W 343 W 216 W	564 W 456 W 289 W	807 W 650 W 408 W
387 W 314 W 201 W	531 W 428 W 270 W	706 W 570 W 361 W	1009 W 812 W 511 W
464 W 377 W 241 W	637 W 514 W 325 W	847 W 684 W 433 W	1210 W 975 W 613 W
542 W 440 W 282 W	743 W 600 W 379 W	988 W 798 W 505 W	1412 W 1137 W 715 W
619 W 503 W 322 W	850 W 685 W 433 W	1129 W 912 W 577 W	1614 W 1299 W 817 W
697 W 566 W 362 W	956 W 771 W 487 W	1270 W 1026 W 650 W	1815 W 1462 W 919 W
774 W 628 W 402 W	1062 W 857 W 541 W	1411 W 1140 W 722 W	2017 W 1624 W 1021 W
851 W 691 W 442 W	1168 W 943 W 595 W	1552 W 1254 W 794 W	2219 W 1787 W 1123 W
929 W 754 W 483 W	1274 W 1028 W 649 W	1693 W 1368 W 866 W	2420 W 1949 W 1225 W
1084 W 880 W 563 W	1487 W 1200 W 757 W	1975 W 1596 W 1010 W	2824 W 2274 W 1430 W
1238 W 1006 W 644 W	1699 W 1371 W 866 W	2258 W 1824 W 1155 W	3227 W 2599 W 1634 W
1393 W 1131 W 724 W	1912 W 1542 W 974 W	2540 W 2052 W 1299 W	3631 W 2924 W 1838 W
1548 W 1257 W 804 W	2124 W 1714 W 1082 W	2822 W 2280 W 1444 W	4034 W 3249 W 2042 W
1703 W 1383 W 885 W	2336 W 1885 W 1190 W	3104 W 2508 W 1588 W	4437 W 3573 W 2247 W
1858 W 1508 W 965 W	2549 W 2056 W 1298 W	3386 W 2736 W 1732 W	4841 W 3898 W 2451 W

600			
Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
364 W 296 W 190 W	491 W 396 W 250 W	654 W 527 W 333 W	933 W 750 W 470 W
456 W 370 W 238 W	614 W 495 W 312 W	817 W 659 W 416 W	1166 W 937 W 587 W
547 W 445 W 285 W	736 W 594 W 375 W	980 W 791 W 499 W	1399 W 1125 W 705 W
638 W 519 W 333 W	859 W 693 W 437 W	1144 W 923 W 583 W	1632 W 1312 W 822 W
729 W 593 W 381 W	982 W 792 W 499 W	1307 W 1055 W 666 W	1866 W 1500 W 940 W
820 W 667 W 428 W	1104 W 891 W 562 W	1471 W 1187 W 749 W	2099 W 1687 W 1057 W
911 W 741 W 476 W	1227 W 990 W 624 W	1634 W 1318 W 832 W	2332 W 1875 W 1174 W
1002 W 815 W 523 W	1350 W 1089 W 687 W	1797 W 1450 W 916 W	2565 W 2062 W 1292 W
1093 W 889 W 571 W	1472 W 1188 W 749 W	1961 W 1582 W 999 W	2798 W 2250 W 1409 W
1275 W 1037 W 666 W	1718 W 1385 W 874 W	2288 W 1846 W 1165 W	3265 W 2625 W 1644 W
1458 W 1185 W 761 W	1963 W 1583 W 999 W	2614 W 2109 W 1332 W	3731 W 3000 W 1879 W
1640 W 1334 W 856 W	2209 W 1781 W 1124 W	2941 W 2373 W 1498 W	4198 W 3375 W 2114 W
1822 W 1482 W 952 W	2454 W 1979 W 1249 W	3268 W 2637 W 1665 W	4664 W 3750 W 2349 W
2004 W 1630 W 1047 W	2699 W 2177 W 1373 W	3595 W 2900 W 1831 W	5130 W 4125 W 2584 W
2186 W 1778 W 1142 W	2945 W 2375 W 1498 W	3922 W 3164 W 1998 W	5597 W 4500 W 2819 W

900			
Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
504 W 409 W 261 W	676 W 546 W 345 W	900 W 723 W 451 W	1290 W 1037 W 649 W
630 W 511 W 326 W	845 W 682 W 432 W	1126 W 903 W 563 W	1613 W 1296 W 811 W
756 W 613 W 391 W	1014 W 819 W 518 W	1351 W 1084 W 676 W	1935 W 1555 W 973 W
882 W 715 W 456 W	1183 W 955 W 605 W	1576 W 1264 W 789 W	2258 W 1814 W 1136 W
1008 W 817 W 521 W	1352 W 1092 W 691 W	1801 W 1445 W 902 W	2580 W 2073 W 1298 W
1134 W 919 W 586 W	1521 W 1228 W 777 W	2026 W 1626 W 1014 W	2903 W 2333 W 1460 W
1260 W 1021 W 651 W	1690 W 1365 W 864 W	2251 W 1806 W 1127 W	3225 W 2592 W 1622 W
1386 W 1124 W 717 W	1859 W 1501 W 950 W	2476 W 1987 W 1240 W	3548 W 2851 W 1785 W
1512 W 1226 W 782 W	2028 W 1638 W 1036 W	2701 W 2168 W 1352 W	3870 W 3110 W 1947 W
1764 W 1430 W 912 W	2366 W 1911 W 1209 W	3151 W 2529 W 1578 W	4515 W 3629 W 2271 W
2016 W 1634 W 1042 W	2704 W 2184 W 1382 W	3602 W 2890 W 1803 W	5160 W 4147 W 2596 W
2268 W 1839 W 1173 W	3042 W 2457 W 1554 W	4052 W 3251 W 2029 W	5805 W 4665 W 2920 W
2520 W 2043 W 1303 W	3380 W 2730 W 1727 W	4502 W 3613 W 2254 W	6450 W 5184 W 3245 W
2772 W 2247 W 1433 W	3718 W 3003 W 1900 W	4952 W 3974 W 2479 W	7095 W 5702 W 3569 W
3024 W 2452 W 1563 W	4056 W 3276 W 2073 W	5402 W 4335 W 2705 W	7740 W 6220 W 3894 W

Stavební výška [mm]

Stavební délka [mm]

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

Everest Line



Dekorační otopné těleso z jemného plechu válcovaného za studena. Tloušťka plechu dle EN442. Těleso dělenou hladkou čelní plochou Line, postraními kryty a horní mřížkou jako kompaktní jednotka s roztečí svislých vodních kanálků 33,3 mm. Konvekční plech je navařen na vnitřních kanálcích. Všechna tělesa, kromě T44, mají na zadní straně navařené montážní příchytky, tzv. laše. Před nanesením barvy projdou všechny radiátory několikanásobným čistícím procesem včetně fosfátování fosforečnanem železitým a demineralizačním oplachem. Poté je nanesena základní vrstva barvy a následně prášková vrstva v barevném provedení bílá Henrad 9016. Každý radiátor je zabalen v kartonu a v ochranné folii. Vestavěná ventilová souprava s přednastavenou ventilovou vložkou Heimeier 4368, modrou (viz str. 33) bez termostatické hlavice. Všechna tělesa, kromě T44, jsou vybavena základní montážní sadou obsahující stěnové L- konzoly dvojité s hmoždinkami, šrouby, záslepkou a odvzdušňovacím ventilem. Volitelná montážní sada s příslušenstvím je k dis-

Everest Line je dekorační otopné těleso s liniovou hladkou čelní plochou, dekorativní mřížkou a s vestavěným ventilem

pozici u prodejce. Montážní sada pro tělesa T44 není součástí dodávky.

Záruka jakosti dle EN ISO 9001.

Tepelný výkon je ověřen podle EN 442.

Připojky: Everest 6x 1/2"

Zkušební přetlak: 1,3 MPa

Provozní přetlak: 1,0 MPa

Teplota topného média: teplá voda do 110 °C

Výrobek: Henrad Everest Line


Typ: 11/21/22/33/44

Stavební výšky: 200 - 900 mm

Stavební délky: 400 - 2000 mm

Stavební hloubka: 63/79/102/160/220 mm


Poloha spodních vývodů: vpravo,
na objednávku vlevo

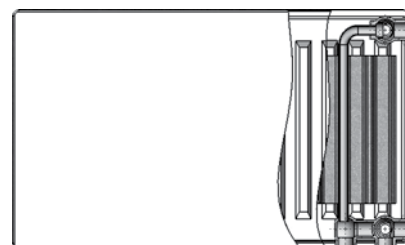


CE
2005

Everest Line


Typ 11




Typ 21





Typ 22



Typ 33



Typ 44



Základní údaje
pro 1 m délky
při podmínkách
75/65/ 20 °C
dle EN 442

* Dekorativní mřížka „Flat wire“

Stavební výška [mm]	Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Typ 44	Připojovací rozteč [mm]
200			611 W 12,30 kg 2,80 l 2,05 m ² n = 1,26	918 W 17,60 kg 4,20 l 3,08 m ² n = 1,28	1,197 W 23,00 kg 5,60 l 4,10 m ² n = 1,29	150
300	470 W 14,13 kg 1,89 l 2,09 m ² n = 1,26	697 W 17,20 kg 3,70 l 2,44 m ² n = 1,29	898 W 19,30 kg 3,10 l 3,51 m ² n = 1,30	1,287 W 27,60 kg 5,40 l 5,26 m ² n = 1,30		250
400	614 W 16,20 kg 2,30 l 2,95 m ² n = 1,27	870 W 22,60 kg 4,15 l 3,37 m ² n = 1,29	1,153 W 25,67 kg 4,13 l 4,92 m ² n = 1,30	1,649 W 36,68 kg 6,87 l 7,38 m ² n = 1,31		350
500	746 W 20,23 kg 2,77 l 3,80 m ² n = 1,28	1,038 W 28,00 kg 5,20 l 4,31 m ² n = 1,30	1,388 W 32,03 kg 5,17 l 6,33 m ² n = 1,31	1,979 W 45,67 kg 7,87 l 9,49 m ² n = 1,32		450
600	870 W 24,27 kg 3,23 l 4,66 m ² n = 1,28	1,196 W 33,60 kg 6,25 l 5,24 m ² n = 1,31	1,601 W 34,40 kg 6,20 l 7,74 m ² n = 1,31	2,280 W 54,70 kg 9,10 l 11,61 m ² n = 1,32		550
900	1,200 W 35,90 kg 4,50 l 7,22 m ² n = 1,28	1,649 W 50,60 kg 9,00 l 8,05 m ² n = 1,32	2,132 W 57,30 kg 8,70 l 11,97 m ² n = 1,32	3,022 W 81,40 kg 13,70 l 17,96 m ² n = 1,33		850

W= výkon kg = hmotnost l = vodní objem m² = přestupní plocha n = teplotní exponent
Základní údaje pro 1 m délky (W, L, m²). Technické změny vyhrazeny.

Everest Line

Stavební výška [mm]

Stavební délka [mm]

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

200

Typ 22	Typ 33	Typ 44
244 W 199 W 128 W	367 W 298 W 191 W	479 W 388 W 248 W
306 W 249 W 160 W	459 W 373 W 239 W	599 W 485 W 309 W
367 W 299 W 192 W	551 W 448 W 287 W	718 W 582 W 371 W
428 W 348 W 225 W	643 W 522 W 335 W	838 W 679 W 433 W
489 W 398 W 257 W	734 W 597 W 383 W	958 W 776 W 495 W
550 W 448 W 289 W	826 W 671 W 430 W	1077 W 873 W 557 W
611 W 498 W 321 W	918 W 746 W 478 W	1197 W 970 W 619 W
672 W 548 W 353 W	1010 W 821 W 526 W	1317 W 1067 W 681 W
733 W 597 W 385 W	1102 W 895 W 574 W	1436 W 1164 W 743 W
855 W 697 W 449 W	1285 W 1044 W 669 W	1676 W 1359 W 866 W
978 W 796 W 513 W	1469 W 1194 W 765 W	1915 W 1553 W 990 W
100 W 896 W 577 W	1652 W 1343 W 861 W	2155 W 1747 W 1114 W
1222 W 995 W 642 W	1836 W 1492 W 956 W	2394 W 1941 W 1238 W

300

Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
188 W 153 W 99 W	279 W 226 W 144 W	359 W 291 W 185 W	515 W 417 W 265 W
235 W 191 W 123 W	349 W 283 W 180 W	449 W 364 W 231 W	644 W 521 W 331 W
282 W 230 W 148 W	418 W 339 W 217 W	539 W 436 W 278 W	772 W 625 W 397 W
329 W 268 W 173 W	488 W 396 W 253 W	629 W 509 W 324 W	901 W 729 W 463 W
376 W 306 W 197 W	558 W 452 W 289 W	718 W 582 W 370 W	1030 W 833 W 530 W
423 W 345 W 222 W	627 W 509 W 325 W	808 W 655 W 416 W	1158 W 938 W 596 W
470 W 383 W 247 W	697 W 565 W 361 W	898 W 727 W 463 W	1287 W 1042 W 662 W
517 W 421 W 271 W	767 W 622 W 397 W	988 W 800 W 509 W	1416 W 1146 W 728 W
564 W 459 W 296 W	836 W 678 W 433 W	1078 W 873 W 555 W	1544 W 1250 W 794 W
658 W 536 W 345 W	976 W 791 W 505 W	1257 W 1018 W 648 W	1802 W 1458 W 927 W
752 W 613 W 395 W	1115 W 904 W 577 W	1437 W 1164 W 740 W	2059 W 1667 W 1059 W
846 W 689 W 444 W	1255 W 1018 W 650 W	1616 W 1309 W 833 W	2317 W 1875 W 1192 W
940 W 766 W 493 W	1394 W 1131 W 722 W	1796 W 1454 W 925 W	2574 W 2083 W 1324 W

400

Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
246 W 200 W 128 W	348 W 282 W 180 W	461 W 373 W 237 W	660 W 533 W 338 W
307 W 250 W 160 W	435 W 352 W 224 W	577 W 466 W 296 W	825 W 667 W 423 W
368 W 300 W 192 W	522 W 423 W 269 W	692 W 560 W 356 W	989 W 800 W 507 W
430 W 349 W 224 W	609 W 493 W 314 W	807 W 653 W 415 W	1154 W 933 W 592 W
491 W 399 W 256 W	696 W 564 W 359 W	922 W 746 W 474 W	1319 W 1067 W 676 W
553 W 449 W 288 W	783 W 634 W 404 W	1038 W 840 W 533 W	1484 W 1200 W 761 W
614 W 499 W 320 W	870 W 705 W 449 W	1153 W 933 W 593 W	1649 W 1333 W 845 W
675 W 549 W 352 W	957 W 775 W 494 W	1268 W 1026 W 652 W	1814 W 1466 W 930 W
737 W 599 W 384 W	1044 W 846 W 539 W	1384 W 1119 W 711 W	1979 W 1600 W 1014 W
860 W 699 W 449 W	1218 W 987 W 628 W	1614 W 1306 W 830 W	2309 W 1866 W 1183 W
982 W 799 W 513 W	1392 W 1128 W 718 W	1845 W 1493 W 948 W	2638 W 2133 W 1352 W
1105 W 899 W 577 W	1566 W 1269 W 808 W	2075 W 1679 W 1067 W	2968 W 2400 W 1521 W
1228 W 998 W 641 W	1740 W 1410 W 898 W	2306 W 1866 W 1185 W	3298 W 2666 W 1690 W

Tepelné výkony dle EN 442

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

500			
Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
298 W 243 W 156 W	415 W 336 W 213 W	555 W 449 W 285 W	792 W 639 W 404 W
373 W 303 W 194 W	519 W 420 W 267 W	694 W 561 W 356 W	990 W 799 W 505 W
448 W 364 W 233 W	623 W 504 W 320 W	833 W 673 W 427 W	1187 W 959 W 606 W
522 W 424 W 272 W	727 W 588 W 374 W	972 W 785 W 498 W	1385 W 1119 W 708 W
597 W 485 W 311 W	830 W 672 W 427 W	1110 W 898 W 569 W	1583 W 1279 W 809 W
671 W 546 W 350 W	934 W 756 W 480 W	1249 W 1010 W 640 W	1781 W 1438 W 910 W
746 W 606 W 389 W	1038 W 840 W 534 W	1388 W 1122 W 711 W	1979 W 1598 W 1011 W
821 W 667 W 428 W	1142 W 924 W 587 W	1527 W 1234 W 782 W	2177 W 1758 W 1112 W
895 W 728 W 467 W	1246 W 1008 W 640 W	1666 W 1346 W 854 W	2375 W 1918 W 1213 W
1044 W 849 W 544 W	1453 W 1176 W 747 W	1943 W 1571 W 996 W	2771 W 2237 W 1415 W
1194 W 970 W 622 W	1661 W 1344 W 854 W	2221 W 1795 W 1138 W	3166 W 2557 W 1617 W
1343 W 1091 W 700 W	1868 W 1512 W 961 W	2498 W 2020 W 1280 W	3562 W 287 W 1819 W
1492 W 1213 W 778 W	2076 W 1680 W 1067 W	2776 W 2244 W 1423 W	3958 W 3196 W 2022 W

600			
Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
348 W 283 W 181 W	478 W 387 W 245 W	640 W 517 W 327 W	912 W 736 W 464 W
435 W 353 W 227 W	598 W 484 W 307 W	801 W 647 W 409 W	1140 W 920 W 580 W
522 W 424 W 272 W	718 W 580 W 368 W	961 W 776 W 491 W	1368 W 1103 W 696 W
609 W 495 W 317 W	837 W 677 W 430 W	1121 W 905 W 573 W	1596 W 1287 W 812 W
696 W 566 W 363 W	957 W 774 W 491 W	1281 W 1034 W 655 W	1824 W 1471 W 928 W
783 W 636 W 408 W	1076 W 871 W 552 W	1441 W 1164 W 736 W	2052 W 1655 W 1044 W
870 W 707 W 453 W	1196 W 967 W 614 W	1601 W 1293 W 818 W	2280 W 1839 W 1160 W
957 W 778 W 498 W	1316 W 1064 W 675 W	1761 W 1422 W 900 W	2508 W 2023 W 1276 W
1044 W 848 W 544 W	1435 W 1161 W 736 W	1921 W 1552 W 982 W	2736 W 2207 W 1392 W
1218 W 990 W 634 W	1674 W 1354 W 859 W	2241 W 1810 W 1145 W	3192 W 2575 W 1625 W
1392 W 1131 W 725 W	1914 W 1548 W 982 W	2562 W 2069 W 1309 W	3648 W 2943 W 1857 W
1566 W 1273 W 816 W	2153 W 1741 W 1105 W	2882 W 2328 W 1473 W	4104 W 3310 W 2089 W
1740 W 1414 W 906 W	2392 W 1935 W 1227 W	3202 W 2586 W 1636 W	4560 W 3678 W 2321 W

900			
Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ33
480 W 390 W 250 W	660 W 533 W 337 W	853 W 688 W 434 W	1209 W 973 W 612 W
600 W 488 W 312 W	825 W 666 W 421 W	1066 W 860 W 542 W	1511 W 1217 W 765 W
720 W 585 W 375 W	989 W 799 W 505 W	1279 W 1031 W 650 W	1813 W 1460 W 918 W
840 W 683 W 437 W	1154 W 932 W 589 W	1492 W 1203 W 759 W	2115 W 1703 W 1071 W
960 W 780 W 500 W	1319 W 1065 W 674 W	1706 W 1375 W 867 W	2418 W 1947 W 1224 W
1080 W 878 W 562 W	1484 W 1198 W 758 W	1919 W 1547 W 976 W	2720 W 2190 W 1377 W
1200 W 975 W 625 W	1649 W 1332 W 842 W	2132 W 1719 W 1084 W	3022 W 2434 W 1530 W
1320 W 1073 W 687 W	1814 W 1465 W 926 W	2345 W 1891 W 1192 W	3324 W 2677 W 1683 W
1440 W 1170 W 750 W	1979 W 1598 W 1010 W	2558 W 2063 W 1301 W	3626 W 2920 W 1836 W
1680 W 1365 W 875 W	2309 W 1864 W 1179 W	2985 W 2407 W 1517 W	4231 W 3407 W 2142 W
1920 W 1560 W 1000 W	2638 W 2130 W 1347 W	3411 W 2751 W 1734 W	4835 W 3894 W 2448 W
2160 W 1755 W 1125 W	2968 W 2397 W 1516 W	3838 W 3094 W 1951 W	5440 W 4380 W 2754 W
2400 W 1950 W 1250 W	3298 W 2663 W 1684 W	4264 W 3438 W 2168 W	6044 W 4867 W 3060 W

Stavební výška [mm]

Stavební délka [mm]

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

Reno Rad



RenoRad otopné těleso pro renovace otopných systémů

Tepelný výkon je ověřen podle EN 442.

Přípojky: 4 x 1/2"

Zkušební přetlak: 1,3 MPa

Provozní přetlak: 1,0 MPa

Teplota topného média: teplá voda do 110 °C

Výrobek: Henrad RenoRad


Typ: 21/22/33

Stavební výšky: 550 mm

Stavební délky: 400 - 3000 mm

Stavební hloubka: 77/ 100/ 158 mm

Renovační otopné těleso Renorad je zhotoveno z jemného plechu válcovaného za studena. Tloušťka plechů dle EN 442. Těleso s postraními kryty a horní mřížkou jako kompaktní jednotka s roztečí svislých vodních kanálků 33,3 mm. Konvekční plech je navařen na vnitřních kanálkách. Všechna tělesa s navařenými montážními příchytkami na zadní straně tělesa. Před nanášením barvy projdou všechny radiátory několikanásobným čistícím procesem včetně fosfování fosforečnanem železitým a demineralizačním oplachem. Poté je nanášena základní vrstva barvy a následně prášková vrstva v barevném provedení bílá Henrad 9016. Každý radiátor je zabalen v kartonu a v ochranné folii. Záruka jakosti dle EN ISO 9001. Všechna tělesa jsou vybavena základní montážní sadou obsahující stěnové L- konzoly dvojité s hmoždinkami, šrouby, záslepkou a odvzdušňovacím ventilem. Volitelná montážní sada s příslušenstvím je k dispozici u prodejce.

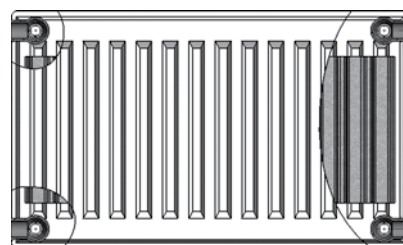

2005

Reno Rad




Typ 21

Typ 22

Typ 33



Základní údaje
pro 1 m délky
při podmínkách
75/65/ 20 °C
dle EN 442



Stavební výška [mm]	Typ 21	Typ 22	Typ 33	Připojovací rozteč [mm]
550	1,250 W 27,21 kg 5,94 l 4,78 m ² n = 1,34	1,614 W 31,97 kg 6,12 l 7,04 m ² n = 1,33	2,224 W 47,95 kg 14,10 l 9,07 m ² n = 1,32	500

W= výkon kg = hmotnost l = vodní objem m² = přestupní plocha n = teplotní exponent
Základní údaje pro 1 m délky (W, L, m²). Technické změny vyhrazeny.

Stavební výška [mm]	550		
Stavební délka [mm]	Typ 21	Typ 22	Typ 33
400	399 W 251 W 500 W	515 W 324 W 646 W	711 W 449 W 890 W
500	498 W 313 W 625 W	644 W 405 W 807 W	889 W 562 W 1.112 W
600	598 W 376 W 750 W	772 W 486 W 968 W	1.066 W 674 W 1.334 W
700	697 W 438 W 875 W	901 W 567 W 1.130 W	1.244 W 786 W 1.557 W
800	797 W 501 W 1.000 W	1.030 W 648 W 1.291 W	1.422 W 899 W 1.779 W
900	897 W 564 W 1.125 W	1.158 W 729 W 1.453 W	1.599 W 1.011 W 2.002 W
1000	996 W 626 W 1.250 W	1.287 W 810 W 1.614 W	1.777 W 1.123 W 2.224 W
1100	1.096 W 689 W 1.375 W	1.416 W 891 W 1.775 W	1.955 W 1.235 W 2.446 W
1200	1.196 W 752 W 1.500 W	1.545 W 972 W 1.937 W	2.133 W 1.348 W 2.669 W
1400	1.395 W 877 W 1.750 W	1.802 W 1.134 W 2.260 W	2.488 W 1.572 W 3.114 W
1600	1.594 W 1.002 W 2.000 W	2.060 W 1.296 W 2.582 W	2.843 W 1.797 W 3.558 W
1800	1.793 W 1.128 W 2.250 W	2.317 W 1.459 W 2.905 W	3.199 W 2.022 W 4.003 W
2000	1.993 W 1.253 W 2.500 W	2.574 W 1.621 W 3.228 W	3.554 W 2.246 W 4.448 W
2200	2.192 W 1.378 W 2.750 W	2.832 W 1.783 W 3.551 W	3.910 W 2.471 W 4.893 W
2400	2.391 W 1.503 W 3.000 W	3.089 W 1.945 W 3.874 W	4.265 W 2.696 W 5.338 W
2600		3.347 W 2.107 W 4.196 W	
2800		3.604 W 2.269 W 4.519 W	
3000		3.862 W 2.431 W 4.842 W	

Hygiene / Hygiene VK



Hygienické otopné těleso Hygiene je zhotoveno z jemného plechu válcovaného za studena.

Tloušťka plechu dle EN 442. Těleso je bez postranních krytů a horní mřížky s roztečí svislých vodních kanálků 33,3 mm. Všechna tělesa, kromě T10 VK, mají na zadní straně navařené montážní příchytky. Před nanesením barvy projdou všechny radiátory několikanásobným čistícím procesem včetně fosfátování fosforečnanem železitým a demineralizačním oplachem. Poté je nanášena základní vrstva barvy a následně prášková vrstva v barevném provedení bílá Henrad 9016. Každý radiátor je zabalen v kartonu a v ochranné folii. Záruka jakosti dle EN ISO 9001. Všechna tělesa, kromě T10 VK, jsou vybavena základní montážní sadou obsahující stěnové L- konzoly dvojité s hmoždinkami, šrouby, záslepkou a odvzdušňovacím ventilem. Tělesa T10 VK jsou vybavena stěnovými pružinovými držáky typu J. Tepelný výkon ověřen dle EN 442.

** Tělesa Hygiene je možno na vyžádání objednat ve variantě s vestavěnou ventilovou soupravou.*

Hygiene
těleso do
prostředí
s vysokými
požadavky
na hygienu
a čistotu.

Přípojky: Hygiene: 4x1/2"

*Hygiene VK: 6x 1/2"

Zkušební přetlak: 1,3 MPa

Provozní přetlak: 1,0 MPa

Teplota topného média: teplá voda do 110 °C

Výrobek: Henrad Hygiene /*Hygiene VK


Typ: 10/20/30

Stavební výšky: 300 - 900 mm

Stavební délky: 400 - 3000 mm

Stavební hloubka: 47/100/158 mm

* Poloha spodních vývodů: vpravo, na objednávku vlevo

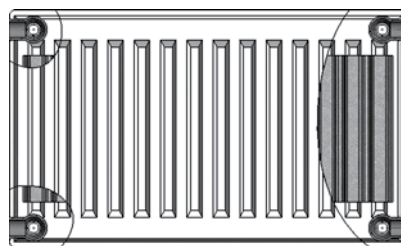


2005

Hygiene/ Hygiene VK

Typ 10

Typ 20

Typ 30

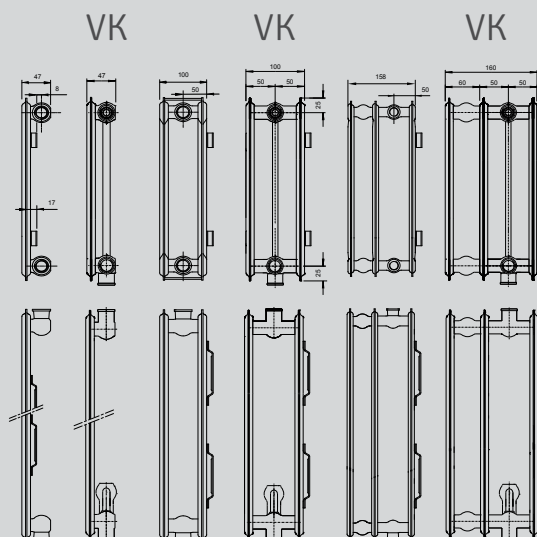

Základní údaje
pro 1 m délky
při podmínkách
75/65/ 20 °C
dle EN 442

Stavební výška [mm]	Typ 10	Typ 20	Typ 30	Připojovací rozteč [mm]
300	338 W 6,17 kg 1,89 l 0,68 m ² n = 1,28	571 W 11,64 kg 3,70 l 1,37 m ² n = 1,33	859 W 17,90 kg 5,20 l 2,04 m ² n = 1,30	250
400	430 W 8,22 kg 2,34 l 0,91 m ² n = 1,29	730 W 15,86 kg 4,67 l 1,83 m ² n = 1,33	1,073 W 23,37 kg 6,57 l 2,73 m ² n = 1,30	350
500	521 W 10,28 kg 2,80 l 1,14 m ² n = 1,30	833 W 20,08 kg 5,63 l 2,28 m ² n = 1,32	1,277 W 28,82 kg 7,93 l 3,42 m ² n = 1,31	450
600	610 W 12,33 kg 3,25 l 1,37 m ² n = 1,31	1,031 W 24,30 kg 6,60 l 2,74 m ² n = 1,32	1,474 W 34,29 kg 9,30 l 4,11 m ² n = 1,31	550
900	877 W 17,90 kg 4,80 l 2,06 m ² n = 1,33	1,449 W 35,40 kg 9,70 l 4,12 m ² n = 1,33	2,039 W 51,60 kg 13,40 l 6,17 m ² n = 1,33	850

W = výkon kg = hmotnost l = vodní objem m² = přestupní plocha n = teplotní exponent
Základní údaje pro 1 m délky (W, L, m²). Technické změny vyhrazeny.

Hygiene/ Hygiene VK

Tepelné
výkony
dle EN 442

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

300		
Typ 10	Typ 20	Typ 30
135 W 110 W 70 W	228 W 184 W 115 W	344 W 278 W 177 W
169 W 137 W 88 W	286 W 230 W 144 W	430 W 348 W 221 W
203 W 165 W 105 W	343 W 276 W 173 W	515 W 417 W 265 W
237 W 192 W 123 W	400 W 322 W 202 W	601 W 487 W 310 W
270 W 220 W 140 W	457 W 368 W 231 W	687 W 556 W 354 W
304 W 247 W 158 W	514 W 414 W 260 W	773 W 626 W 398 W
338 W 274 W 176 W	571 W 460 W 289 W	859 W 695 W 442 W
372 W 302 W 193 W	628 W 506 W 318 W	945 W 765 W 487 W
406 W 329 W 211 W	685 W 552 W 346 W	1031 W 835 W 531 W
473 W 384 W 246 W	799 W 643 W 404 W	1203 W 974 W 619 W
541 W 439 W 281 W	914 W 735 W 462 W	1374 W 1113 W 708 W
608 W 494 W 316 W	1028 W 827 W 520 W	1546 W 1252 W 796 W
676 W 549 W 351 W	1142 W 919 W 577 W	1718 W 1391 W 885 W
744 W 604 W 386 W	1256 W 1011 W 635 W	1890 W 1530 W 973 W
811 W 659 W 421 W	1370 W 1103 W 693 W	2062 W 1669 W 1062 W
879 W 713 W 456 W	1485 W 1195 W 751 W	2233 W 1808 W 1150 W
946 W 768 W 491 W	1599 W 1278 W 808 W	2405 W 1947 W 1238 W
1014 W 823 W 527 W	1713 W 1379 W 866 W	2577 W 2086 W 1327 W

400		
Typ 10	Typ 20	Typ 30
172 W 139 W 89 W	292 W 235 W 148 W	429 W 347 W 221 W
215 W 174 W 111 W	365 W 294 W 185 W	537 W 434 W 276 W
258 W 209 W 133 W	438 W 353 W 222 W	644 W 521 W 331 W
301 W 244 W 155 W	511 W 412 W 259 W	751 W 608 W 386 W
344 W 279 W 178 W	584 W 471 W 296 W	858 W 695 W 441 W
387 W 314 W 200 W	657 W 529 W 333 W	966 W 781 W 496 W
430 W 348 W 222 W	730 W 588 W 370 W	1073 W 868 W 552 W
473 W 383 W 244 W	803 W 647 W 407 W	1180 W 955 W 607 W
516 W 418 W 267 W	876 W 706 W 444 W	1288 W 1042 W 662 W
602 W 488 W 311 W	1022 W 823 W 518 W	1502 W 1216 W 772 W
688 W 558 W 355 W	1168 W 941 W 592 W	1717 W 1389 W 883 W
774 W 627 W 400 W	1314 W 1059 W 666 W	1931 W 1563 W 993 W
860 W 697 W 444 W	1460 W 1176 W 740 W	2146 W 1737 W 1103 W
946 W 767 W 489 W	1606 W 1294 W 815 W	2361 W 1910 W 1213 W
1032 W 836 W 533 W	1752 W 1412 W 889 W	2575 W 2084 W 1324 W
1118 W 906 W 577 W	1898 W 1529 W 963 W	2790 W 2257 W 1434 W
1204 W 976 W 622 W	2044 W 1647 W 1037 W	3004 W 2431 W 1544 W
1290 W 1045 W 666 W	2190 W 1765 W 1111 W	3219 W 2605 W 1655 W

500		
Typ 10	Typ 20	Typ 30
208 W 169 W 107 W	353 W 285 W 180 W	511 W 413 W 262 W
261 W 211 W 134 W	442 W 356 W 225 W	639 W 516 W 328 W
313 W 253 W 161 W	530 W 427 W 270 W	766 W 620 W 393 W
365 W 295 W 187 W	618 W 499 W 314 W	894 W 723 W 459 W
417 W 337 W 214 W	706 W 570 W 359 W	1022 W 826 W 524 W
469 W 379 W 241 W	795 W 641 W 404 W	1149 W 930 W 590 W
521 W 422 W 268 W	883 W 712 W 449 W	1277 W 1033 W 655 W
573 W 464 W 294 W	971 W 783 W 494 W	1405 W 1136 W 721 W
625 W 506 W 321 W	1060 W 855 W 539 W	1532 W 1239 W 736 W
729 W 590 W 375 W	1236 W 997 W 629 W	1788 W 1446 W 918 W
834 W 674 W 428 W	1413 W 1140 W 719 W	2043 W 1652 W 1049 W
938 W 759 W 482 W	1589 W 1282 W 809 W	2299 W 1859 W 1180 W
1042 W 843 W 535 W	1766 W 1424 W 899 W	2554 W 2066 W 1311 W
1146 W 927 W 598 W	1943 W 1567 W 988 W	2809 W 2272 W 1442 W
1250 W 1012 W 642 W	2119 W 1709 W 1078 W	3065 W 2479 W 1573 W
1355 W 1096 W 696 W	2296 W 1852 W 1168 W	3320 W 2685 W 1704 W
1459 W 1180 W 749 W	2472 W 1994 W 1258 W	3576 W 2892 W 1835 W
1563 W 1265 W 803 W	2649 W 2137 W 1348 W	3831 W 3098 W 1966 W

600		
Typ 10	Typ 20	Typ 30
244 W 197 W 125 W	412 W 333 W 210 W	590 W 477 W 302 W
305 W 246 W 156 W	516 W 416 W 263 W	737 W 596 W 378 W
366 W 296 W 187 W	619 W 499 W 316 W	884 W 715 W 453 W
427 W 345 W 218 W	722 W 583 W 368 W	1032 W 834 W 529 W
488 W 394 W 249 W	825 W 666 W 421 W	1179 W 953 W 604 W
549 W 443 W 281 W	928 W 749 W 474 W	1327 W 1072 W 680 W
610 W 493 W 312 W	1031 W 832 W 526 W	1474 W 1191 W 755 W
671 W 542 W 343 W	1134 W 916 W 579 W	1621 W 1311 W 831 W
732 W 591 W 374 W	1237 W 999 W 631 W	1769 W 1430 W 906 W
854 W 690 W 436 W	1443 W 1165 W 737 W	2064 W 1668 W 1057 W
976 W 788 W 499 W	1650 W 1332 W 842 W	2358 W 1906 W 1208 W
1098 W 887 W 561 W	1856 W 1498 W 947 W	2653 W 2145 W 1359 W
1220 W 985 W 623 W	2062 W 1665 W 1052 W	2948 W 2383 W 1510 W
1342 W 1084 W 686 W	2268 W 1831 W 1158 W	3243 W 2621 W 1661 W
1464 W 1182 W 748 W	2474 W 1998 W 1263 W	3538 W 2860 W 1812 W
1586 W 1281 W 810 W	2681 W 2164 W 1368 W	3832 W 3098 W 1963 W
1708 W 1380 W 873 W	2887 W 2331 W 1473 W	4127 W 3336 W 2115 W
1830 W 1478 W 935 W	3093 W 2497 W 1597 W	4442 W 3574 W 2266 W

900		
Typ 10	Typ 20	Typ 30
351 W 283 W 178 W	580 W 467 W 294 W	816 W 657 W 414 W
439 W 353 W 222 W	725 W 584 W 368 W	1020 W 821 W 517 W
526 W 424 W 267 W	869 W 701 W 441 W	1223 W 986 W 621 W
614 W 495 W 311 W	1014 W 818 W 515 W	1427 W 1150 W 724 W
702 W 565 W 356 W	1159 W 934 W 589 W	1631 W 1314 W 827 W
789 W 636 W 400 W	1304 W 1051 W 662 W	1835 W 1479 W 931 W
877 W 706 W 444 W	1449 W 1168 W 736 W	2039 W 1643 W 1034 W
965 W 777 W 489 W	1594 W 1285 W 809 W	2243 W 1807 W 1138 W
1052 W 848 W 533 W	1739 W 1401 W 883 W	2447 W 1972 W 1241 W
1228 W 989 W 622 W	2029 W 1635 W 1030 W	2855 W 2300 W 1448 W
1403 W 1130 W 711 W	2318 W 1869 W 1177 W	3262 W 2629 W 1655 W
1579 W 1272 W 800 W	2608 W 2102 W 1324 W	3670 W 2957 W 1862 W
1754 W 1413 W 889 W	2898 W 2336 W 1471 W	4078 W 3286 W 2068 W
1929 W 1554 W 978 W	3188 W 2569 W 1618 W	4486 W 3614 W 2275 W
2105 W 1695 W 1067 W	3478 W 2803 W 1766 W	4894 W 3943 W 2482 W
2280 W 1837 W 1155 W	3767 W 3037 W 1913 W	5301 W 4272 W 2689 W
2456 W 1978 W 1244 W	4057 W 3270 W 2060 W	5709 W 4600 W 2896 W
2631 W 2119 W 1333 W	4347 W 3504 W 2207 W	6117 W 4929 W 3103 W

Stavební výška [mm]

Stavební délka [mm]

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800


3000

Compact/Premium/Hygiene Everest Plan/Everest Line Renorad

Poloha příchytok

Compact/Premium/Everest Plan/ Everest Line

Typ 11

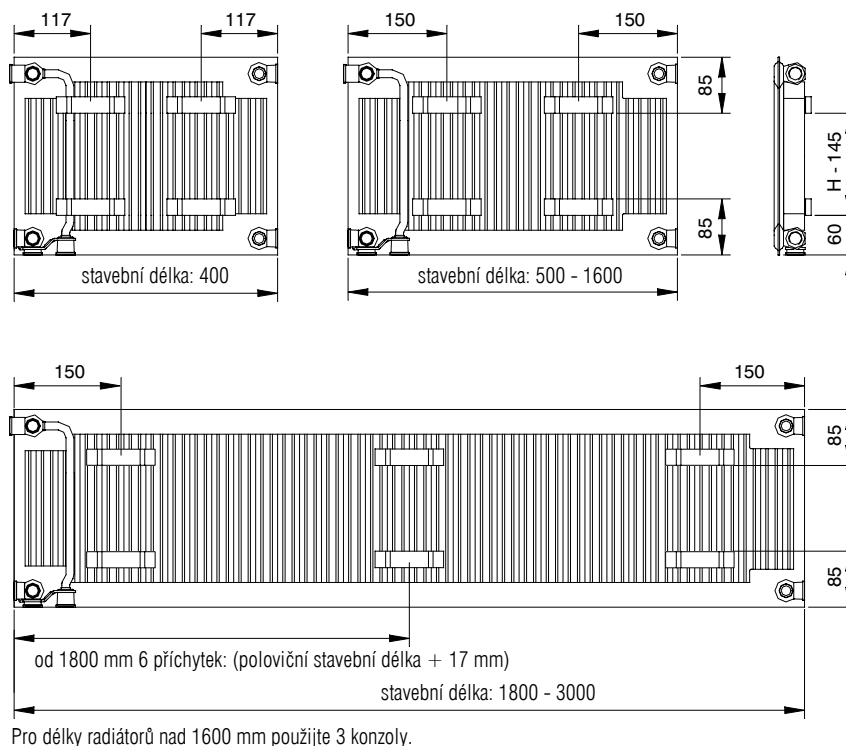

Compact/Everest Plan/Everest Line/RenoRad/Hygiene

Typ 10


Typ 20

Typ 21

Typ 22


Typ 30

Typ 33

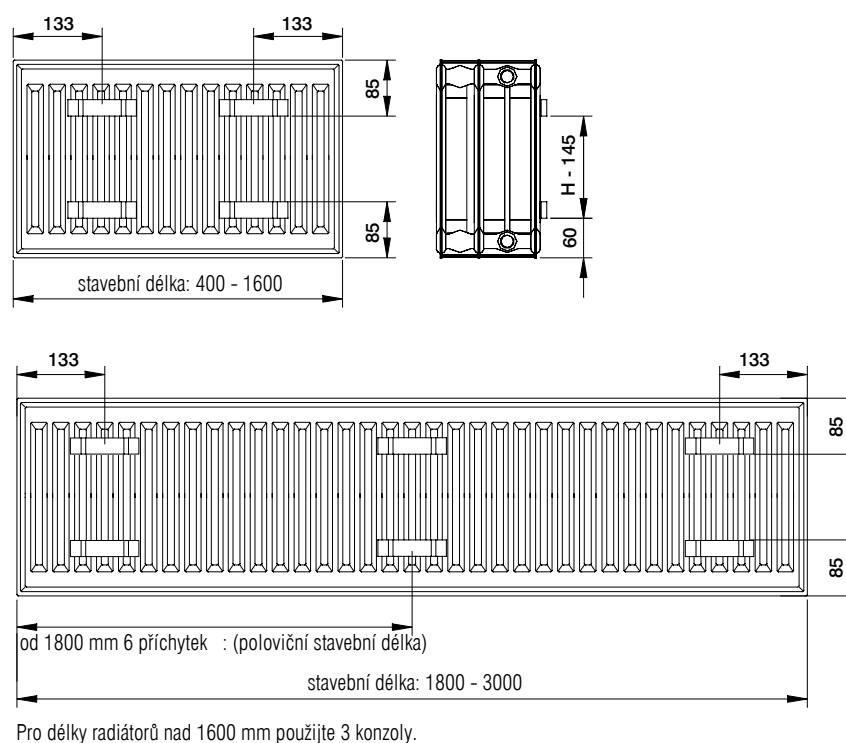


Compact / Hygiene - montáž na stěnu


Typ 10




Typ 11




Typ 20/21



Typ 22

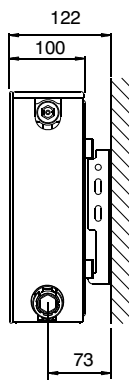


Typ 30/33

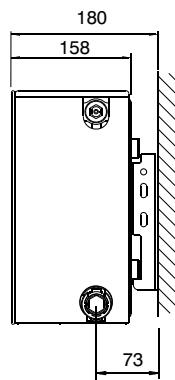


Montáž - kratší bok
L konzoly


Typ 10




Typ 11




Typ 20/21



Typ 22

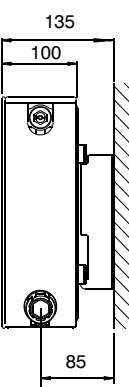


Typ 30/33

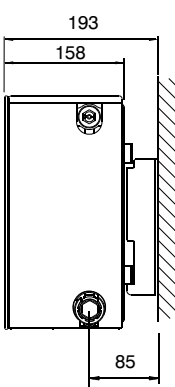

Montáž - delší bok
L konzoly



Typ 10

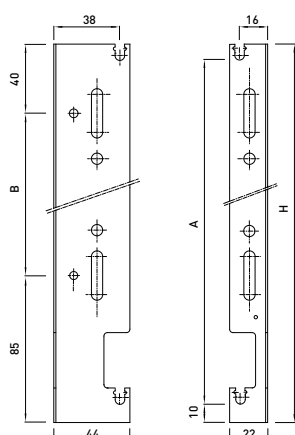


Rozmístění montážních otvorů Typ 10

Výška [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]
300	175	155	50
400	275	255	150
500	375	355	250
550	475	455	350
600	575	555	450
900	775	755	650

Rozmístění montážních otvorů Ostatní

Výška [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]
300	185	155	-
400	285	255	90
500	385	355	190
550	435	405	240
600	485	455	290
900	785	755	590

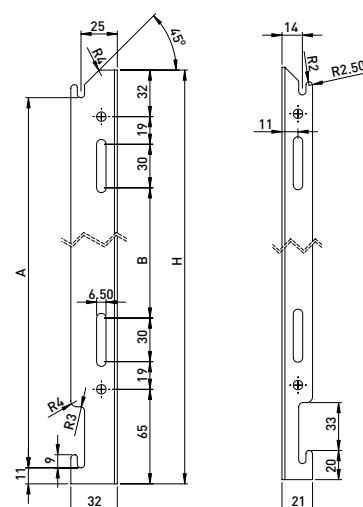


Pro délky radiátorů nad 1600 mm použijte 3 konzoly.


Premium & Hygiene T10 VK

Montáž na stěnu


Typ 10

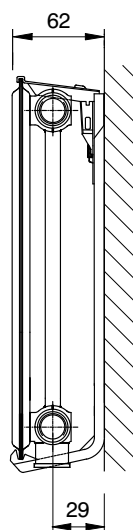


Typ 11

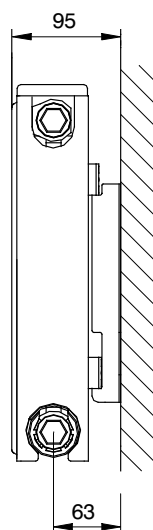



Typ 21

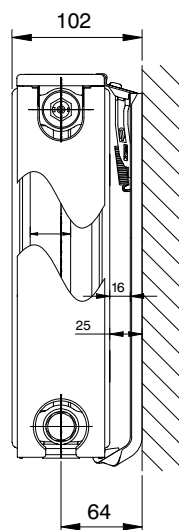

Typ 22

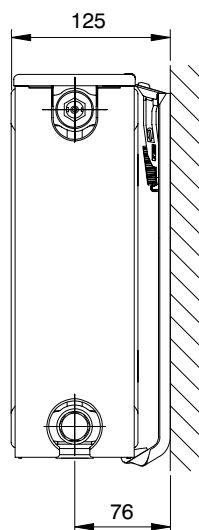

Typ 33

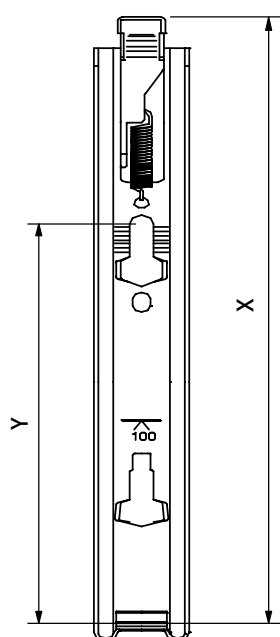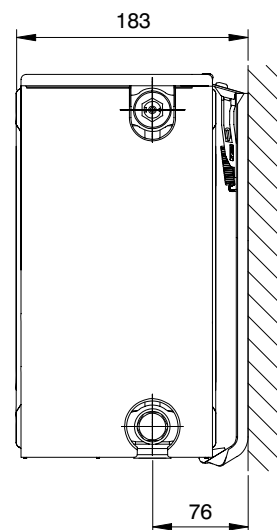

Rozmístění montážních otvorů TYP 21, 22, 33

Výška [mm]	x [mm]	y [mm]
300	298	198
400	398	298
500	498	398
600	598	498
900	898	798

Pro délky radiátorů nad 1600 mm použijte 3 konzoly.
Pro rozmístění konzol použijte schéma na str. 26 dole.

Everest Plan

Everest Line

Rozměry pro připojení
otopného tělesa





Typ 11

Typ 21






Typ 22

Typ 33

Montáž- kratší bok
L konzoly

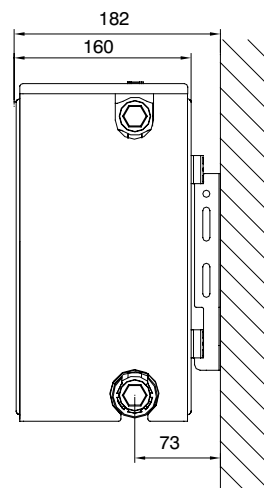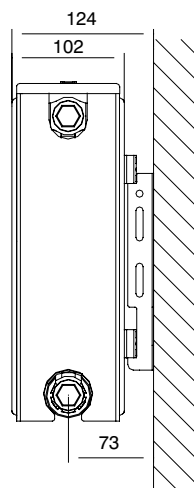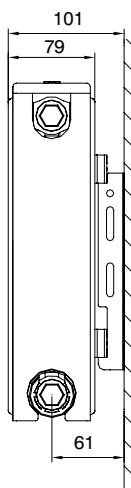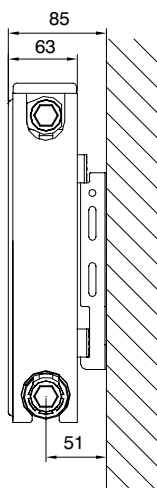


Montáž - delší bok
L konzoly

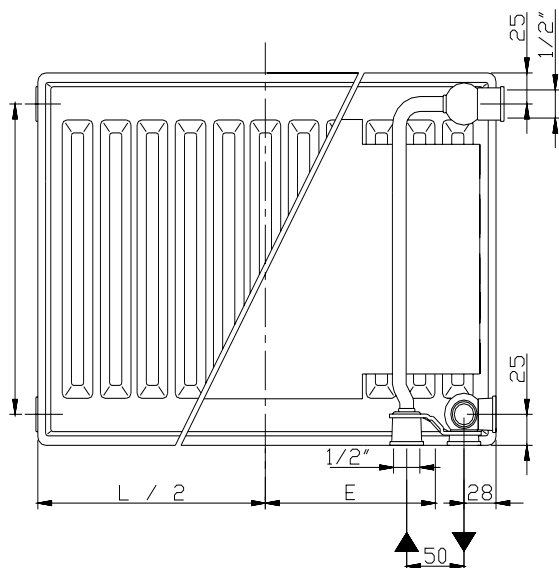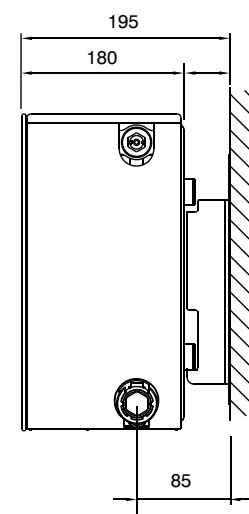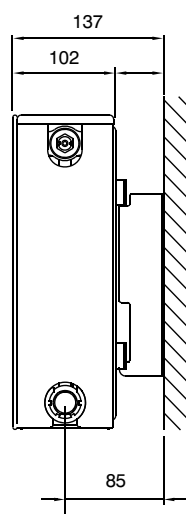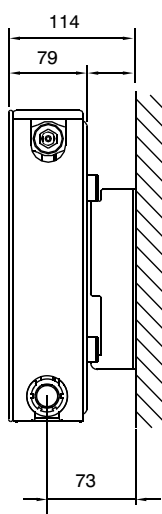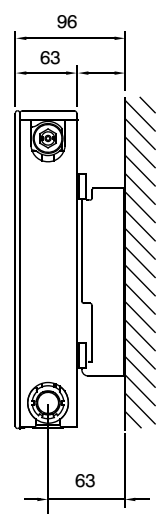

Premium/Everest

Pro délky radiátorů nad 1600 mm použijte 3 konzoly.

Rozměry pro připojení Premium 200 mm a T44

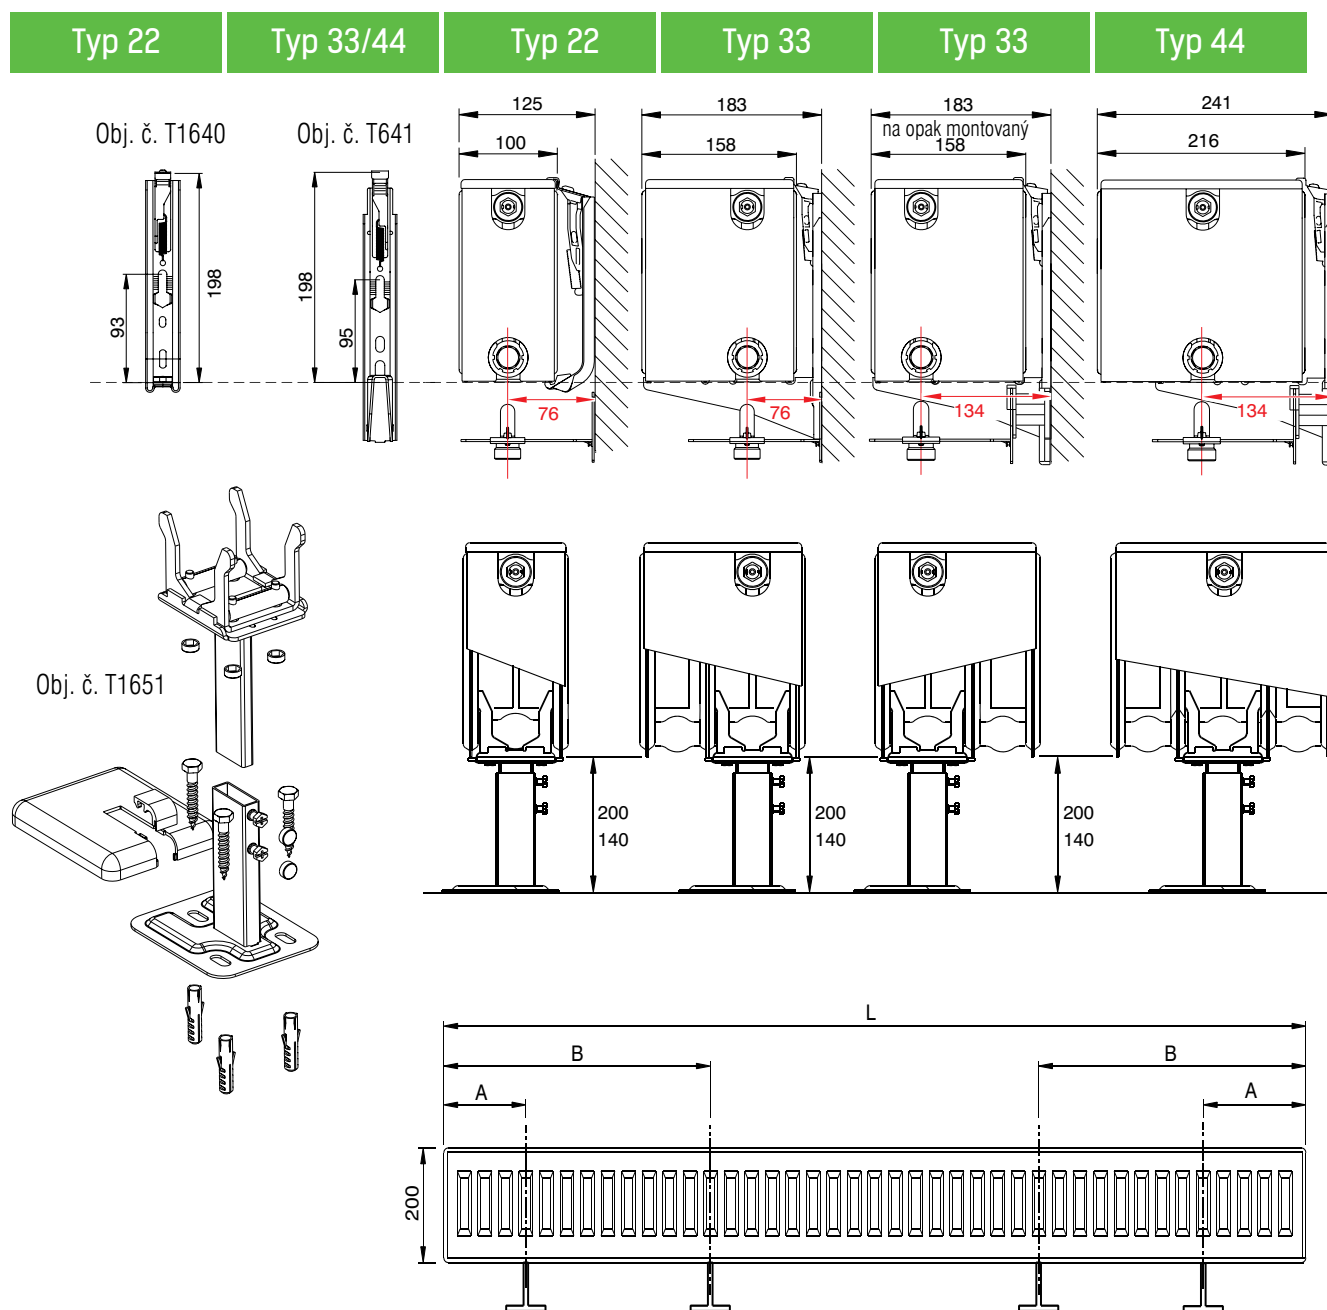


Pozor!

T44 je dodáván vždy bez konzol. Zde uvedené stojánkové konzoly jsou uvedeny jen pro informaci a nejsou součástí dodávky.

L	1000 1800	2000	2200	2400	2600
Množství	2 ks	4 ks			
A	267	267			
B	-	767	800	867	867

Diagram tlakové ztráty

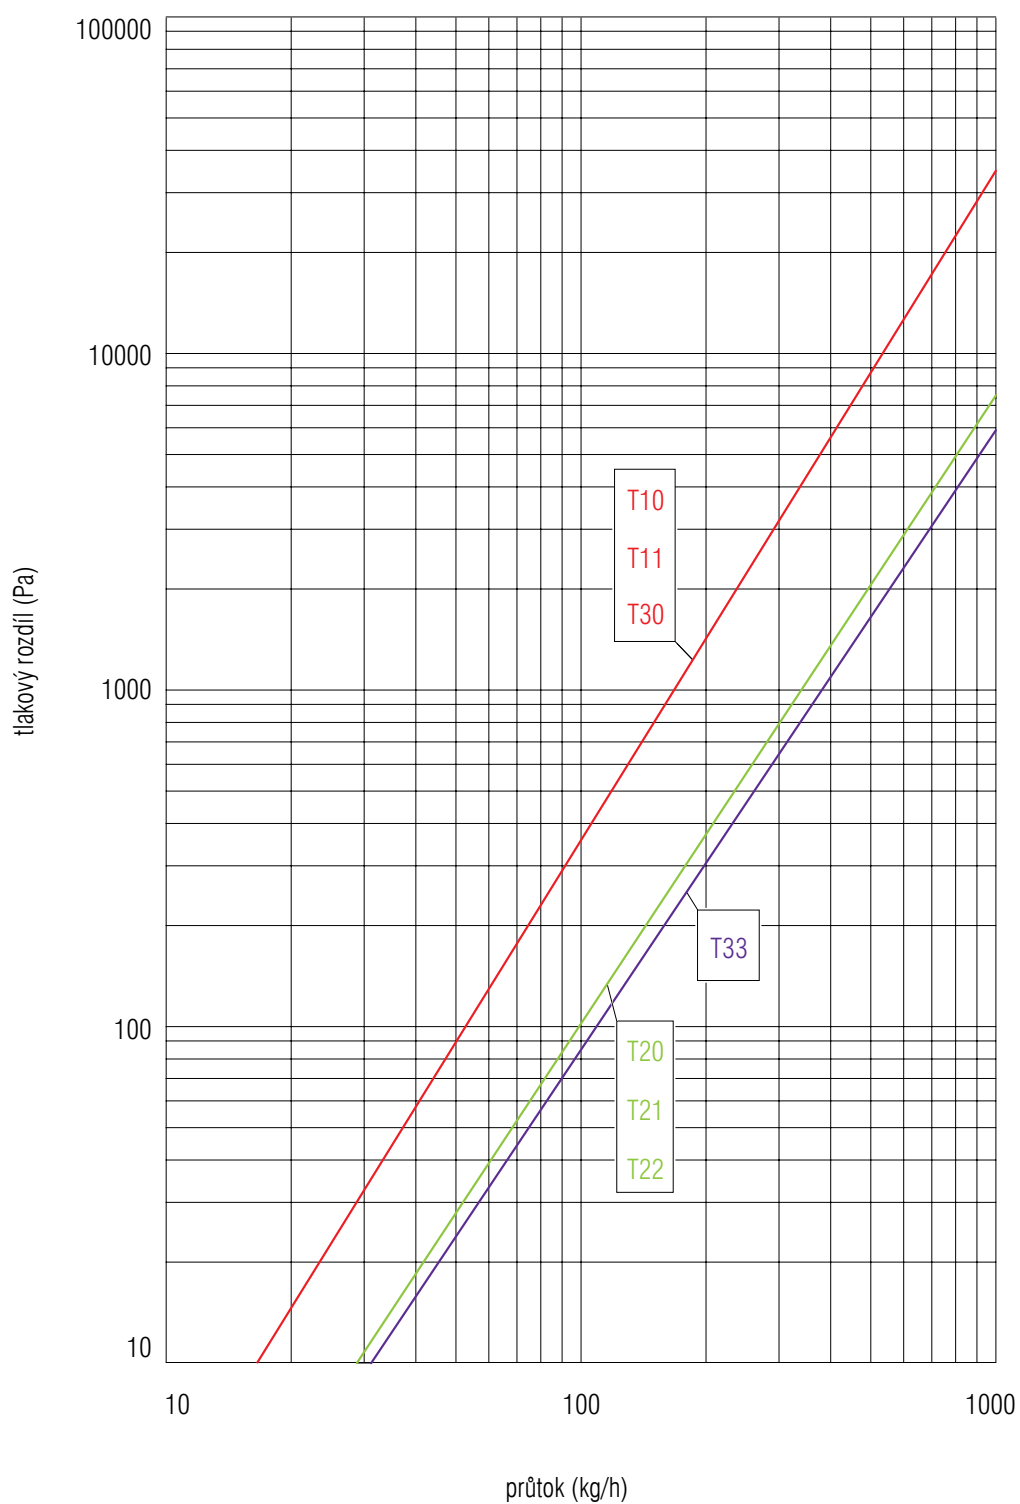



Ventilová souprava

Přednastavení (dvoutrubkový systém)

Otopná tělesa Henrad jsou vybavena přednastaveným termostatickým ventilem. Díky tomu je výkon tělesa nastavený na průtok, který určuje jeho optimální provoz. V nesprávně hydraulicky vyvážených tělesech dochází k nadměrnému nebo nedostatečnému průtoku což způsobuje nižší tepelnou účinnost.

Průměrná hodnota hmotnostního průtoku $\dot{m}_{HK}$ pro jednotlivá tělesa se počítá z výkonu tělesa $\dot{Q}_{HK}$ a z průměrné teploty ohřevu ($t_V - t_R$) podle následujícího vzorce:

$$\text{hmotnostní průtok } \dot{m}_{HK} = \frac{\dot{Q}_{HK}}{1,163 (t_V - t_R)}$$

Pomocí této rovnice je definovaných 5 přednastavení ventilů, které jsou uvedené v následující tabulce. Hodnoty těchto nastavení v závislosti na velikostech a typech těles, hodnotách teploty 70/55/20°C, tlakové ztrátě (Δp) = 100 mbar a difference regulace 1K jsou uvedené v tabulkách na stranách 38 a 39.

Za určitých podmínek může být dokonce nutné přenastavení ventilu nebo jeho výměna. Změna nastavení pomocí příkladů je uvedena v tabulkách 4369 a 4368 na stranách 34 a 35. Nové nastavení lze snadno provést pomocí nastavovacího klíče.

Práce v jednotrubkovém systému

Pro práci v jednotrubkových systémech je potřebná další armatura. Průtokový poměr je možné proporcionálně nastavit od 30 % do 50 % množstvím oběhové vody.

Doporučujeme průtokový poměr 35 % k 65 %, tzn. 35 % hmotnostního průtoku prochází přes otopné těleso.

Při provozu v jednotrubkovém systému je nutné nastavit ventil do polohy "8".

Radiátory Hygiene VK, Premium, Everest Plan a Everest Line jsou standardně vybaveny modrou ventilem vložkou č. 4368 nastavenou do pozice "8".

přesné	standardní			
4369	4368			
obj.č. R4212	obj.č. R4218	obj.č. R4219	obj.č. R4220	obj.č. R4221
				
Přednastavení 5,5	Přednastavení 2,5	Přednastavení 4,5	Přednastavení 6,0	Přednastavení 8,0
Rozsah regulace 1 - 8	Rozsah regulace 1 - 8			



Ventily jsou přednastavené v závislosti od typu a velikosti otopného tělesa.

Ventil č. 4368 nebo č. 4369, vždy s odpovídajícím vstupním nastavením a barvou.

Doporučené přednastavení ventilové vložky

Everest Plan

Výška [mm]	300		400			500				600				900			
Typ	22	33	11	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
400						5.5				5.5	5.5	5.5	2.5	5.5	5.5	2.5	2.5
500			5.5	5.5		5.5	5.5	5.5		5.5	5.5	2.5	2.5	5.5		2.5	4.5
600	5.5	2.5	5.5	5.5	2.5	5.5	5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4.5
700			5.5	2.5		5.5	2.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	6
800	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	8
900	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	2.5	4.5	2.5	4.5	4.5	8
1000	2.5	2.5	5.5	2.5	4.5	2.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	6	2.5	4.5	6	8
1100	2.5	2.5	5.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	6	2.5	2.5	4.5	8	2.5	4.5	6	8
1200	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	6	2.5	2.5	4.5	8	2.5	4.5	8	8
1400	2.5	4.5	2.5	4.5	6	2.5	2.5	4.5	8	2.5	4.5	6	8	4.5	6	8	8
1600	2.5	6	2.5	4.5	8	2.5	4.5	6	8	2.5	4.5	8	8	4.5	8	8	8
1800	4.5	6	2.5	4.5	8	2.5	4.5	6	8	4.5	6	8	8				
2000	4.5	8	2.5	6	8	4.5	4.5	8	8	4.5	6	8	8				
2200	4.5	8		8	8	4.5	6	8		4.5	8	8					
2400	6	8		8	8	4.5	6	8	8	6	8	8	8				
2600	6	8		8		4.5	8	8				8					
2800	8			8				8				8					
3000	8	8		8		6		8				8					

*pro větší topné instalace mohou žlutě označené pozice vyžadovat záměnu z vložky č. 4368 na č. 4369

Everest Line

Výška [mm]	300		400			500				600				900			
Typ	22	33	11	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33
500	5.5	5.5	5.5	5.5	2.5	5.5	5.5	5.5	2.5	5.5	5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	2.5
600			5.5	5.5	2.5	5.5	5.5	2.5	2.5	5.5	5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	4.5
700			5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	2.5	4.5
800			5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	4.5	5.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	6
900			5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	8
1000	2.5	2.5	5.5	2.5	4.5	2.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	6	2.5	4.5	4.5	8
1200			2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	6	2.5	2.5	4.5	8	2.5	4.5	8	8
1400	2.5	4.5	2.5	4.5	6	2.5	2.5	4.5	8	2.5	4.5	6	8				
1600			2.5	4.5	8	2.5	4.5	6	8	2.5	4.5	8	8				
2000	4.5	8	2.5	6	8	2.5	4.5	8	8	4.5	6	8	8				

*pro větší topné instalace mohou žlutě označené pozice vyžadovat záměnu z vložky č. 4368 na č. 4369

Premium

300				400			500				600				900				Výška [mm]
11	21	22	33	11	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	Typ
	5.5						5.5				5.5	5.5	5.5	2.5	5.5	2.5	2.5	2.5	400
	5.5			5.5	5.5		5.5	5.5	2.5		5.5	5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	4.5	500
	5.5	5.5	2.5	5.5	2.5	2.5	5.5	5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4.5	600
5.5	5.5			5.5	2.5		5.5	2.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	6	700
5.5	5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	8	800
	5.5	2.5	2.5	5.5	2.5	4.5	2.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	6	2.5	4.5	6	8	900
5.5	2.5	2.5	2.5	5.5	2.5	4.5	2.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	6	2.5	4.5	6	8	1000
	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	6	2.5	2.5	4.5	8	2.5	4.5	8	8	1100
5.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	2.5	2.5	4.5	6	2.5	4.5	4.5	8	4.5	6	8	8	1200
5.5	2.5	2.5	4.5	2.5	4.5	6	2.5	4.5	4.5	8	2.5	4.5	6	8	4.5	8	8	8	1400
2.5	2.5	4.5	6	2.5	4.5	8	2.5	4.5	6	8	4.5	6	8	8	6	8	8	8	1600
2.5	2.5	4.5	6	2.5	6	8	2.5	4.5	8	8	4.5	6	8	8					1800
2.5	2.5	4.5	8	2.5	6	8	4.5	6	8	8	4.5	8	8	8					2000
	4.5	6	8		8	8	4.5	6	8	8	6	8	8	8					2200
	4.5	6	8		8	8	4.5	8	8	8	6	8	8	8					2400
	4.5	6	8		8		6	8	8				8						2600
	4.5	8			8				8				8						2800
	6	8	8		8		6		8				8						3000

*pro větší topné instalace mohou žlutě označené pozice vyžadovat záměnu z vložky č. 4368 na č. 4369

Vstupní přednastavení se určuje pomocí následujících parametrů:

- výkony při teplotách 70/55/20 °C ($\Delta T=15^\circ\text{C}$)
- pokles tlaku $\Delta p=100$ mbar
- diferenční rozsah 1 K

Ventil může být znovu ručně nastavený do dalších poloh (nebo vyměněný) pomocí nastavovacího klíče.

Při použití ventilu v jednorubkovém systému musí být ventil v poloze "8". Tělesa s rozměry, které nejsou uvedené v tabulkách jsou vybavené standardní vložkou s přednastavením "8".

Regulace - hodnoty nastavení pro ventil 4369



Diference regulace **1 K**

Tepelný výkon tělesa $\dot{Q}$ [W]		200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5300	6500	6800	7200
Δt [K]	Δp [mbar]	Nastavení																													
10	50	4	5	7																											
	100	2	3	5	6	8																									
	150	1	2	3	5	7	8																								
15	50	2	3	4	6	8																									
	100	1	1	2	4	5	6	8																							
	150	1	1	1	2	4	5	6	7	8																					
20	50	1	1	2	4	5	7	8																							
	100	1	1	1	2	3	5	5	6	8	8																				
	150	1	1	1	1	2	3	4	5	5	7	8																			
40	50		1	1	1	1	2	3	4	5	5	7	8																		
	100			1	1	1	1	1	2	3	3	5	5	6	8	8															
	150				1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	5	7	8	8													

Q = výkon tělesa

Δp = tlakový rozdíl

Δt = rozdíl teplot (vstup/výstup)

100 mbar = 10kPa = 1mWS

Diference regulace 2 K

Tepelný výkon tělesa Q̇ [W]		200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5300	6500	6800	7200											
Δt [K]	Δp [mbar]	Nastavení																																								
10	50	3	5	6	7	8	8																																			
	100	1	3	4	5	6	7	8	8	8																																
	150	1	1	3	4	6	6	7	7	8	8																															
15	50	1	3	3	5	6	7	7	8	8	8																															
	100	1	1	1	3	5	5	6	6	7	8	8	8																													
	150	1	1	1	1	3	4	5	6	6	6	7	8	8																												
20	50	1	1	1	3	5	6	6	7	7	8	8																														
	100	1	1	1	1	3	4	5	5	6	6	7	8	8	8																											
	150		1	1	1	1	3	3	4	5	6	6	7	7	8	8	8	8																								
40	50		1	1	1	1	1	3	3	4	5	6	6	7	7	8	8					8	8	8																		
	100					1	1	1	1	3	3	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8	8	8	8																	
	150						1	1	1	1	1	1	3	3	4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	8														

Q = výkon tělesa

Δp = tlakový rozdíl

Δt = rozdíl teplot (vstup/výstup)

100 mbar = 10kPa = 1mWS


Příklad:

- Hledáme: hodnotu nastavení
- Dáno: Premium typ 21- výška 300-délka 800
- ze závodu namontovaný ventil 4369 se vstupním nastavením 5,5
- tepelný výkon 75/65/20°C
- ochlazení vody
- tlaková ztráta
- diference regulace
- Řešení : rozsah nastavení podle tabulky 4369 neexistuje (prázdné pole)
- >>>> vymontovat ventil 4368 a namontovat ventil 4368 (viz. tabulka 4368)
- >>>> nastavit ventil 4368 do polohy "3" (viz. tabulka 4368)



4369 >>>> 4368

Regulace - hodnoty nastavení pro ventil 4368

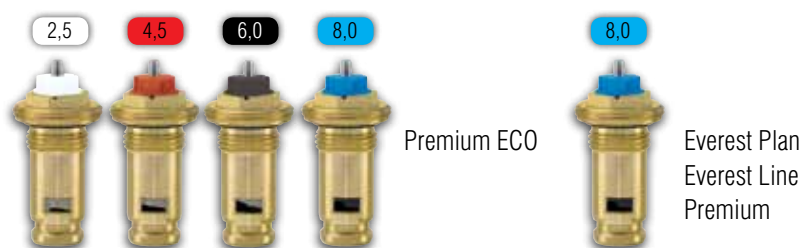

Max. difference regulace **1 K**

Tepelný výkon tělesa $\dot{Q}$ [W]		200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5300	6500	6800	7200
Δt [K]	Δp [mbar]	Nastavení																													
10	50	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7																				
	100	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	7																		
	150		1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	5	6	8																
15	50	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	5	6																		
	100		1	1	1		1	2	2	2	2	3	4	5	5	6	8														
	150		1	1			1	1	1	2	2	2	3	3	4	5	5	6	7												
20	50		1	1	1		1	2	2	2	3	3	4	5	6	7															
	100			1	1		1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7											
	150				1		1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6										
40	50						1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7					
	100							1	1	1		1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6			
	150								1	1		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	5	6	7	8

Q = výkon tělesa

Δp = tlakový rozdíl

Δt = rozdíl teplot (vstup/výstup)

100 mbar = 10kPa = 1mWS

Difference regulace 2 K

Tepelný výkon tělesa Q̇ [W]		200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5300	6500	6800	7200			
Δt [K]	Δp [mbar]	Nastavení																																
10	50	1	1	1	2	2	3	3	3	4	5	5	6	7	8																			
	100	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	6	6	7	7	8															
	150		1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8												
15	50		1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6	6	7	8	8														
	100			1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8								
	150				1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	6	7	8							
20	50			1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8									
	100				1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	8					
	150					1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	7	8					
40	50							1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	7	7	8		
	100								1	1	1		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	5	5	6		
	150										1		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7		

Q = výkon tělesa

Δp = tlakový rozdíl

Δt = rozdíl teplot (vstup/výstup)

100 mbar = 10kPa = 1mWS

Příklad:


- Hledáme: hodnotu nastavení
- Dáno: Premium typ 21 - výška 700-délka 1100
- z výroby nastavený ventil 4368 s přednastavením **8,0**
- tepelný výkon 60/40/20°C
- ochlazení vody
- tlaková ztráta
- difference regulace
- Řešení: nastavení podle tabulky 4368 do pozice "2"



Diagram tlakové ztráty

Otopné těleso s integrovaným termostatickým ventilem se standardní vložkou typ č. 4368

Podle údajů od společnosti Heimeier

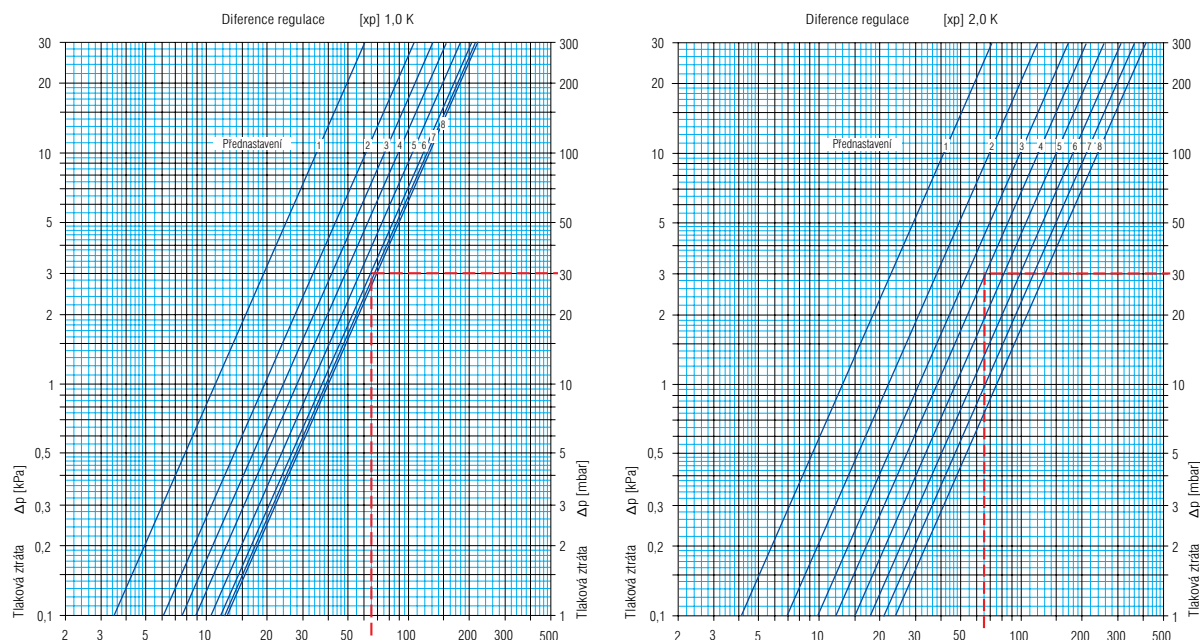

Otopné těleso s ventilovou vložkou bez přípojovacích armatur			Stupeň nastavení termostatické ventilové vložky								Nejvyšší přípustná provozní teplota TB* [°C]	Nejvyšší přípustný provozní tlak PB [bar]	Největší přípustná tlaková ztráta, při které se ventil uzavírá Δp [bar]		
			1	2	3	4	5	6	7	8			Termo-sta-tická hlavice	EMO T/NC EMOtec/NC EMO 1/3 EMO EIB/LON	EMO T/NO EMOtec/NO
Termostatická ventilová vložka s přednastavením a s termostatickou hlavici	Diference regulace xp 1,0 K	Hodnota Kv [m³/h]	0,12	0,19	0,24	0,28	0,33	0,37	0,39	0,40	120	10	4,0	2,7	3,5
	Diference regulace xp 2,0 K	Hodnota Kv [m³/h]	0,13	0,22	0,31	0,38	0,47	0,57	0,66	0,75					
		Hodnota Kvs [m³/h]	0,16	0,27	0,38	0,43	0,65	0,98	1,23	1,43					
		Tolerance průtoku ± [%]	40	30	25	23	17	15	12	10					

*) s ochrannou krytkou nebo servopohonem do 100 °C

- Hledáme : hodnotu stupně nastavení pro odečtení z diagramu (průsečík os)

- Dáno: požadavek na teplo
ochlazení vody
tlaková ztráta tělesa s ventilem
tepelná kapacita vody

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= 1135 \text{ W} \\ \Delta t &= 15 \text{ K (65/50 °C)} \\ \Delta p_v &= 30 \text{ mbar} \\ c &= 1,163 \text{ Wh/kgK} \end{aligned}$$

Příklad:

-Řešení: Hmotnostní průtok

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}}{c \cdot \Delta t} = \frac{1135}{1,163 \cdot 15} = 65 \text{ kg/h}$$

Nastavení stupně regulace z grafu:


při diferenci regulace 1,0 K: 6

při diferenci regulace 2,0 K: 4

Diagram tlakové ztráty

Otopné těleso s integrovaným termostatickým ventilem s přesnou vložkou typ č. 4369

Podle údajů od společnosti Heimeier

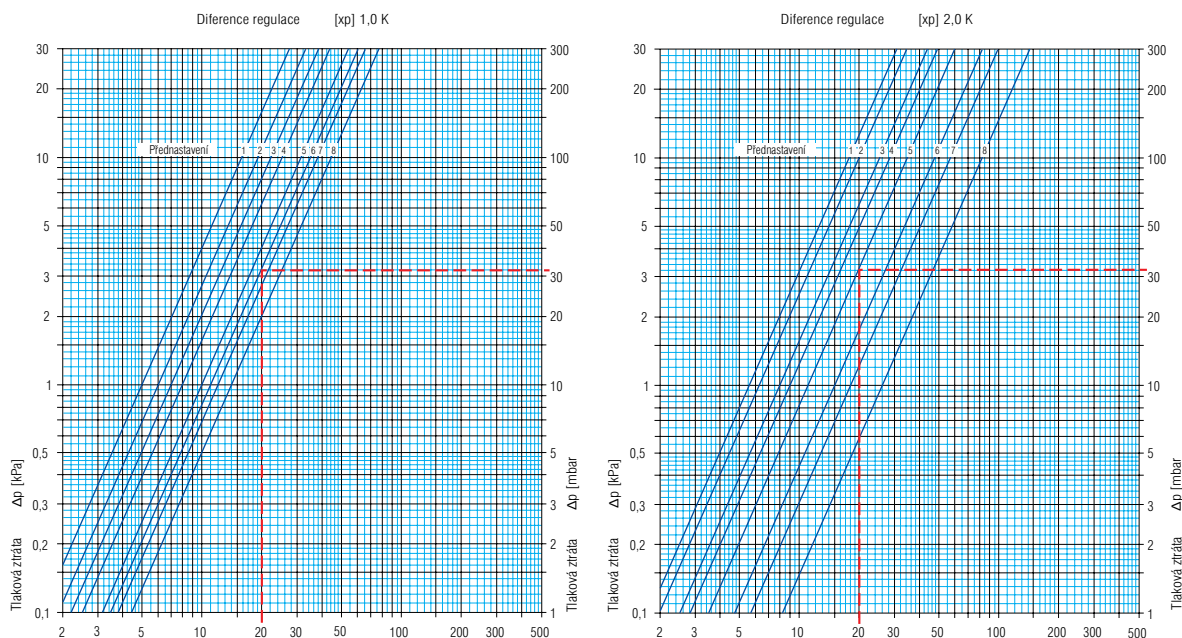

Otopné těleso s ventilovou vložkou bez přípojovacích armatur			Stupeň nastavení termostatické ventilové vložky								Nejvyšší přípustná provozní teplota TB* [°C]	Nejvyšší přípustný provozní tlak PB [bar]	Největší přípustná tlaková ztráta, při které se ventil uzavírá Δp [bar]		
			1	2	3	4	5	6	7	8			Termo- sta- tická hlavice	EMO T/NC EMOtec/NC EMO 1/3 EMO EIB/LON	EMO T/NO EMOtec/NO
Termostatická ventilová vložka s přednastavením a s termostatickou hlavici	Diference regulace xp 1,0 K	Hodnota Kv [m³/h]	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	120	10	4,0	2,7	3,5
	Diference regulace xp 2,0 K	Hodnota Kv [m³/h]	0,06	0,06	0,08	0,09	0,11	0,15	0,18	0,26					
		Hodnota Kvs [m³/h]	0,06	0,07	0,08	0,10	0,12	0,17	0,25	0,50					
		Tolerance průtoku ± [%]	42	42	37	36	35	32	30	10					

*) s ochrannou krytkou nebo servopohonem do 100 °C

- Hledáme : hodnotu stupně nastavení pro odečtení z diagramu (průsečík os)

- Dáno: požadavek na teplo
ochlazení vody
tlaková ztráta tělesa s ventilem
tepelná kapacita vody

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= 350 \text{ W} \\ \Delta t &= 15 \text{ K (65/50 °C)} \\ \Delta p_v &= 32 \text{ mbar} \\ c &= 1,163 \text{ Wh/kgK}\end{aligned}$$

Příklad:

-Řešení: Hmotnostní průtok

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}}{c \cdot \Delta t} = \frac{350}{1,163 \cdot 15} = 20 \text{ kg/h}$$

Nastavení stupně regulace z grafu:
při diferenci regulace 1,0 K : 6
při diferenci regulace 2,0 K : 4

Hygiene/ Compact/Renorad/ Premium/Everest Plan/Everest Line

Přepočtové koeficienty pro výpočet tepelného výkonu otop- ného tělesa

příklad:

teplota vstupní vody 80°C
teplota výstupní vody 60°C
teplota vzduchu 22°C

Koeficient NT

z této tabulky = 1,07

Jestliže je potřeba výkon
např. 1.600 Wattů, je
nutné zvolit otopné těleso
s normovaným výkonem
 $1.600 \times 1,07 = 1.712$ Wattů

Z tabulky normovaného te-
pelného výkonu 75/65/20°C
je pak možné vybrat dle
přání.

$$P_n = P \times NT$$

P_n = normovaný tepelný
výkon dle
EN 442

P = potřeba tepla

NT = přepočtový
koeficient




V této tabulce je vypočten
koeficient NT pro různé tep-
loty vstupní a výstupní vody
s jednotným exponentem
 $n = 1,3$. Takto je možné
všechny druhy otopných
těles, které jsou uvedené v
této technické dokumentaci,
přepočítat na různé poměry
pro potřeby praxe.

Teplota vstupní vody t_v [°C]	Tepl. výstupní vody t_L [°C]	Teplota vzduchu t_R [°C]						
		10	12	15	18	20	22	24
90	80	0,59	0,61	0,64	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,62	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,65	0,67	0,72	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,68	0,71	0,76	0,81	0,85	0,89	0,93
	60	0,72	0,76	0,81	0,87	0,91	0,96	1,01
	55	0,77	0,81	0,87	0,93	0,98	1,04	1,10
	50	0,83	0,87	0,93	1,01	1,07	1,14	1,21
85	75	0,64	0,67	0,71	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,68	0,70	0,75	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,72	0,75	0,80	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,76	0,79	0,85	0,91	0,96	1,01	1,07
	55	0,81	0,85	0,91	0,98	1,04	1,10	1,16
	50	0,87	0,91	0,98	1,07	1,13	1,21	1,29
80	70	0,71	0,74	0,79	0,84	0,88	0,93	0,97
	65	0,75	0,78	0,84	0,90	0,94	0,99	1,05
	60	0,80	0,83	0,89	0,96	1,01	1,07	1,13
	55	0,85	0,89	0,96	1,04	1,10	1,16	1,24
	50	0,91	0,96	1,04	1,13	1,20	1,28	1,37
75	65	0,79	0,82	0,88	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,84	0,88	0,94	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,89	0,94	1,01	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,96	1,01	1,10	1,20	1,28	1,37	1,47
70	60	0,88	0,93	1,00	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,94	0,99	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	1,01	1,07	1,17	1,28	1,37	1,47	1,58
	45	1,10	1,16	1,28	1,42	1,52	1,64	1,79
	40	1,20	1,28	1,42	1,59	1,73	1,89	2,08
65	55	1,00	1,05	1,15	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	1,08	1,14	1,25	1,37	1,47	1,58	1,71
	45	1,17	1,24	1,37	1,52	1,64	1,78	1,94
	40	1,28	1,37	1,52	1,71	1,87	2,05	2,27
60	55	1,07	1,13	1,23	1,35	1,45	1,56	1,68
	50	1,15	1,22	1,34	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,25	1,33	1,47	1,65	1,78	1,94	2,13
	40	1,37	1,47	1,64	1,86	2,03	2,24	2,50
55	50	1,23	1,31	1,45	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,34	1,43	1,60	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,47	1,58	1,78	2,03	2,24	2,48	2,78
	35	1,64	1,78	2,03	2,36	2,64	2,99	3,43
	30	1,87	2,05	2,39	2,86	3,29	3,86	4,67
50	45	1,45	1,56	1,75	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,60	1,73	1,96	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,78	1,94	2,24	2,63	2,96	3,37	3,92
	30	2,03	2,24	2,64	3,19	3,70	4,39	5,39
45	40	1,75	1,90	2,17	2,53	2,83	3,19	3,65
	35	1,96	2,15	2,50	2,96	3,37	3,89	4,58
	30	2,24	2,48	2,96	3,63	4,25	5,11	6,38
40	35	2,17	2,40	2,83	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	2,50	2,79	3,37	4,21	5,01	6,14	7,87
	25	2,96	3,37	4,25	5,68	7,28	10,16	17,93



Demontáž a montáž krytování

Demontáž


Boční kryt

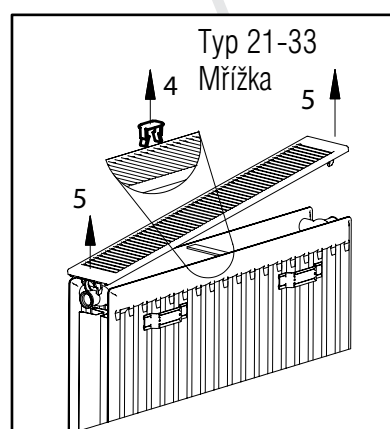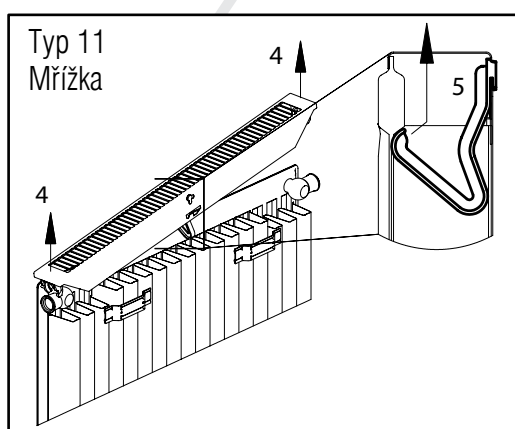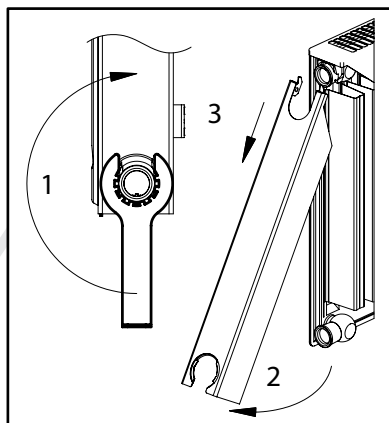

Montáž

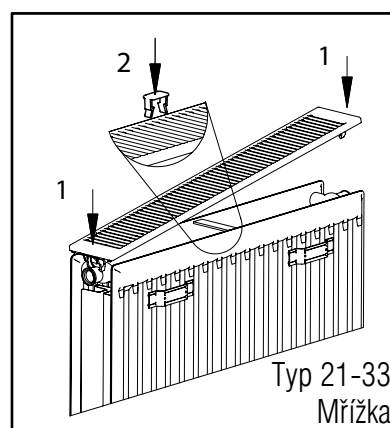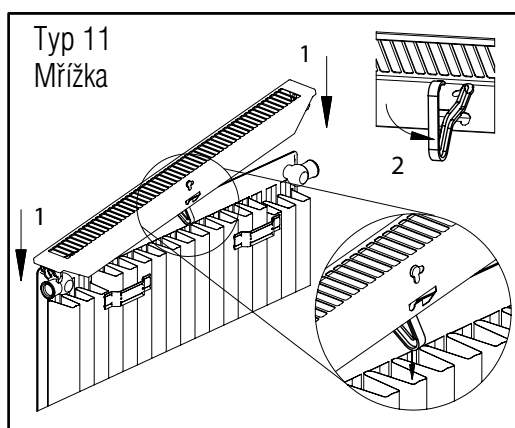

Boční kryt

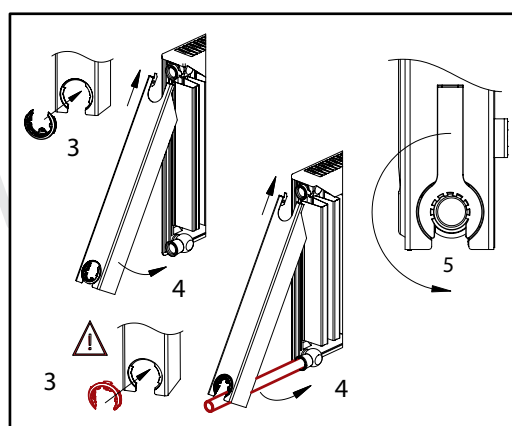

Záruční podmínky

1. Záruka

Výrobce ručí za těsnost a tepelné výkony otopných těles v teplovodních soustavách 10 let od data výroby za předpokladu, že byla odborně a správně instalována, dostatečně udržována a správně provozována. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za deformace a poškození těles způsobené při jejich dopravě, manipulaci a skladování. Záruka se nevztahuje na mechanická a jiná poškození otopných těles vzniklá neodborně nebo nesprávně provedenou montáží, nesprávnou údržbou nebo nesprávným provozem.

2. Záruční podmínky

2.1. Na výrobky Henrad se vztahují následující záruční podmínky:

(a) Radiátory: 10-ti letá záruční doba vztahující se na:

(1) netěsnost v důsledku vadné výroby. Záruka se nevztahuje na netěsnosti způsobené chybnou instalací, nedostatečnou údržbou a nebo nesprávným provozem. Tato záruka nekryje netěsnosti u odvzdušňovacího ventilu, těsnící zátky, ventilu a nebo v místě připojení zařízení. Dále záruka nekryje poškození nebo netěsnosti způsobené vnitřní korozí např. od topné vody.

(2) tvorbu rzi na lakovaném povrchu radiátorů, pokud radiátory nebyly instalovány ve vlhké místnosti a nebo agresivním prostředí. Záruka se nevztahuje ani na radiátory s provozní teplotou vyšší než 110°C, ani na případy, kdy je lakovaný povrch radiátoru poškozen díky nesprávné manipulaci, instalaci, údržbě a nebo provozu a nebo z jiné příčiny.

(b) Příslušenství: 2 letá záruční doba vztahující se na:

(1) špatné fungování v důsledku špatné výroby. Příslušenství zahrnuje odvzdušňovací ventil, těsnící zátky, ventilové vložky, atd. Odškodnění se nevztahuje na špatné fungování nebo poškození způsobené montáží jak během, tak i po záruční lhůtě, a to v důsledku chybné manipulace, instalace, nesprávného provozování a nebo špatné údržby.

(2) záruka pro dodávané příslušenství Henrad zcela zanikne je-li výrobek připojen nebo používán s příslušenstvím, které není dodáno Henradem.

(c) záruka zcela zanikne pokud je výrobek používán způsobem nebo k účelu nebo v místě, které není pro výrobce přijatelné.

2.2. Aniž jsou dotčena výše uvedená ustanovení je nutno při instalaci a provozu pečlivě dodržovat následující pravidla:

(a) maximální provozní tlak 10 bar, maximální teplota vody 110°C v topném systému;

(b) odborná instalace radiátoru a provozování ve shodě s odpovídajícími a souvisejícími českými normami a předpisy

(c) Před uvedením do provozu je potřeba vytápěcí soustavu (přívodní trubky, radiátory, atd.) vyčistit vhodným univerzálním čistícím prostředkem. Dále naplnit topný systém vhodnou vodou s přídavkem inhibitoru, aby se účinně předešlo vzniku takových problémů, jakými jsou vnitřní koroze, usazování vodního kamene, atd.

(d) Všechny plastové těsnící zátky musí být z míst spojení odstraněny a nahrazeny kovovými těsnícími zátkami Henrad.

(e) Během a po naplnění vytápěcí soustavy je nutno zkontrolovat fungování a nepropustnost všech těsnících prvků radiátorů (ventily, odvzdušňovací ventily, těsnící zátky, atd.) a spojení radiátorů s a ostatními částmi vytápěcí soustavy.

(f) Musí být použity veškeré dodané závěsné konzole a příslušenství (zátky, šrouby, plastová sedla, atd.).

(g) Zeď pro montáž musí být dostatečně stabilní.

(h) Po naplnění musí být topný systém kompletně odvzdušněn tak, že se odvzdušní jednotlivě každý z radiátorů. Topný systém musí být a zůstat bez vzduchu. Pronikání vzduchu do topného systému musí být znemožněno.

- (i) Radiátor nesmí být nikdy čištěn prostředkem obsahujícím rozpouštědla, kyseliny nebo jiné korozivní nebo abrazivní látky.
- (j) Žádné keramické zvlhčovače nebo jiné zvlhčovače, vodu či vlhkost propouštějící předměty nebo jejich části nesmí být v přímém kontaktu s lakovaným povrchem radiátoru.
- (k) Prokáže-li se, že radiátory byly poškozeny při dodání, měl by být dle stanoveného postupu neprodleně (do 8 dnů) upozorněn výrobce nebo jeho zástupce.
- (l) Radiátory se používají pouze jako sálavé a konvekční vytápěcí jednotky
- (m) Vzhled radiátoru se nesmí měnit bez předchozího písemného schválení výrobce.

2.3. Výrobce v žádném případě nenese zodpovědnost za vady vzniklé nesprávnou nebo chybnou instalací radiátoru. V každém případě je za případnou chybnou instalaci nebo selhání instalace odpovědná pouze osoba, která instalaci provedla.

2.4. Několik doporučení pro instalaci a údržbu umožňující dlouhou životnost radiátoru:

- (a) Při manipulaci/přepravě radiátoru postupujte opatrně. Radiátor nesmí být tažen po zemi. Radiátory se musí přesunovat ve vzpřímené poloze. Během přepravy by rohy radiátoru neměly být zatěžovány. I jemně poškrábaný lak a jiné poškození povrchu může za kratší nebo delší dobu způsobit rezavění.
- (b) Alespoň jednou do roka by měla proběhnout důkladná údržba topného systému. Zkontrolujte systém a proveďte jednotlivé součástky a spojení kvůli netěsnostem.
- (c) Po uvedení do provozu by měly radiátory zůstat vždy naplněny vodou. To zabrání kontaktu vnitřního povrchu radiátoru se vzduchem a vytváření vnitřní koroze.
- (d) Radiátory nesmí být skladovány pod širým nebem (déšť), ani ve vlhkých místnostech. Je-li vidět, že do obalu pronikla vlhkost, musí být obal okamžitě otevřen aby radiátory mohly vyschnout.
- (e) Aby se předešlo škodám způsobeným mrazem, musí být v radiátorech během zimní sezóny udržována teplota, která zabrání zamrznutí vody v radiátoru.

2.5. V žádném případě nelze požadovat záruční krytí jestliže byly radiátory vystaveny přímému ostřiku či dosahu vody nebo vodních roztoků, vystaveny nadměrně vysoké vlhkosti vzduchu či agresivního prostředí, instalovány v prostorech nedostatečně větraných nebo vystaveny působení chemických či jiných agresivních látek, pokud nebyly ve shodě s ustanoveními výrobce radiátory speciálně přizpůsobeny (např. pozinkováním) zvláštním požadavkům na prostředí provozování.

2.6. Toto záruční krytí zahrnuje pouze opravu nebo výměnu radiátorů nebo součástek, které jsou uznány výrobcem jako vadné, s vyloučením všech nákladů souvisejících s prací, manipulací, přepravou a s vyloučením všech náhrad škod. V žádném případě nebude kupující oprávněn k náhradě nepřímých škod.

2.7. Jsou-li zjištěné závady způsobeny poškozením, neodborným používáním nebo nedostatečnou údržbou ze strany kupujícího nebo třetích stran, nebo jestliže radiátory byly opraveny, upraveny nebo změněny kupujícím nebo třetími stranami bez předchozího písemného souhlasu výrobce, je záruka podle zákona neplatná.

2.8. Ze záručního krytí jsou vyjmuty radiátory, které byly skladovány před namontováním na volném prostranství. Dále jsou ze záruky vyjmuta tělesa, která byla poškozena následkem nevhodné přepravy nebo skladováním, silného stlačení, působením mrazu, působením nedovoleného statického nebo dynamického tlaku.



HENRAD

Der Heizkörper

Výrobce SRG,
zastoupení v Česku a Slovensku:
Caradon Heating CZ s.r.o.
Hradní 27/37
710 00 Ostrava
T. 597 707 815
www.henrad.cz
Email: info@henrad.cz

10 YEAR
WARRANTY



EURO NORM
EN 442



Dodavatel:



www.gcskupina.cz